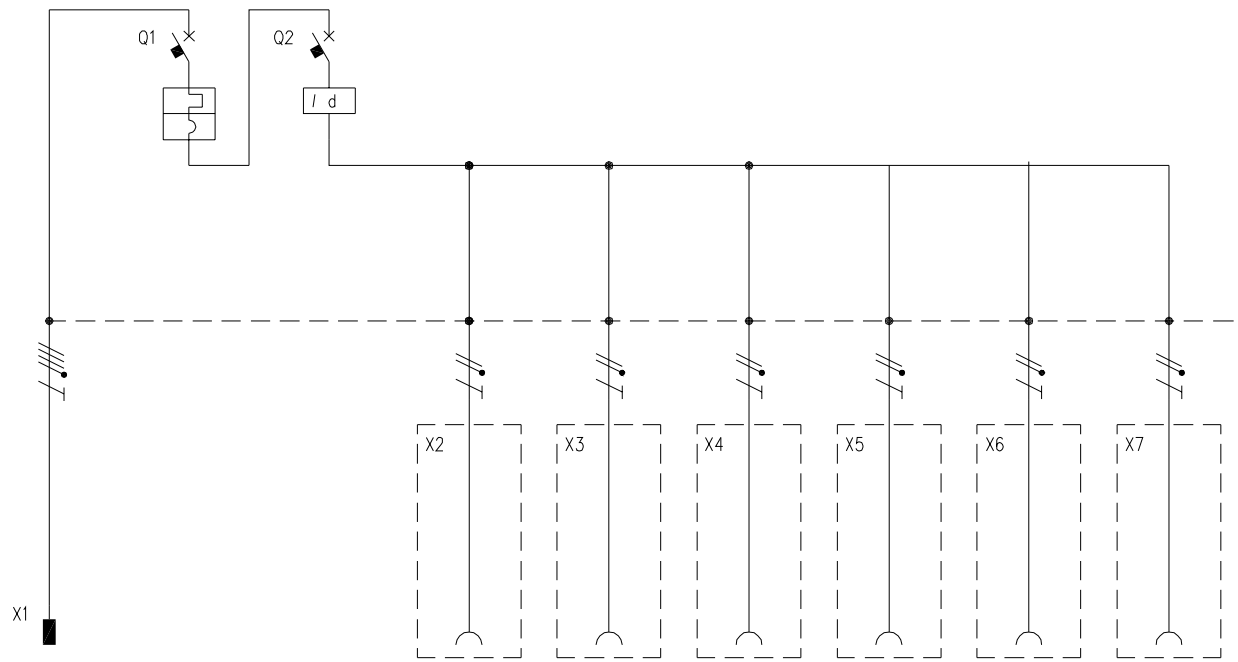

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		230	230									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		1P+N	2									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309			
	Un (V)	200 - 250			200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)	16			16	16	16	16	16	16			
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	216.1633			417.1663	417.1663	417.1663	417.1663	417.1663	417.1663			
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N,PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE			
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI		Cavo 3x2,5mmq H07RN-F 2mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	12/10/2005
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP34334

656.7126-636

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE