TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Mbox-2

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 23

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

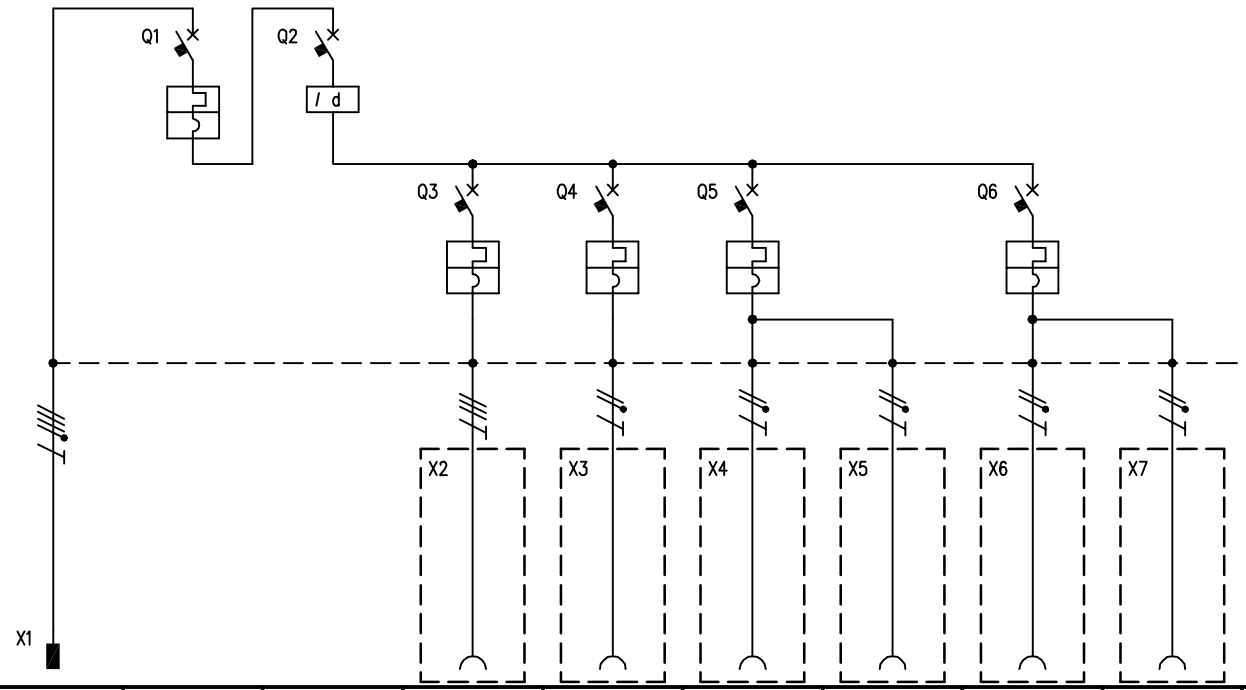

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff	MT	MT	MT		MT				
	Un (V)		400	400	400	230	230		230				
	In (A)		32	40	16	16	16		16				
	N°POLI		4	4	3	1P	1P		1P				
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"	Curva"C"	Curva"C"	Curva"C"		Curva"C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309			
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)	32			16	16	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	218.3237			418.1666	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663			
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI		Cavo 5x4mmq H07RN-F 2mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	15/12/2016
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

656.7126-642

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE