


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

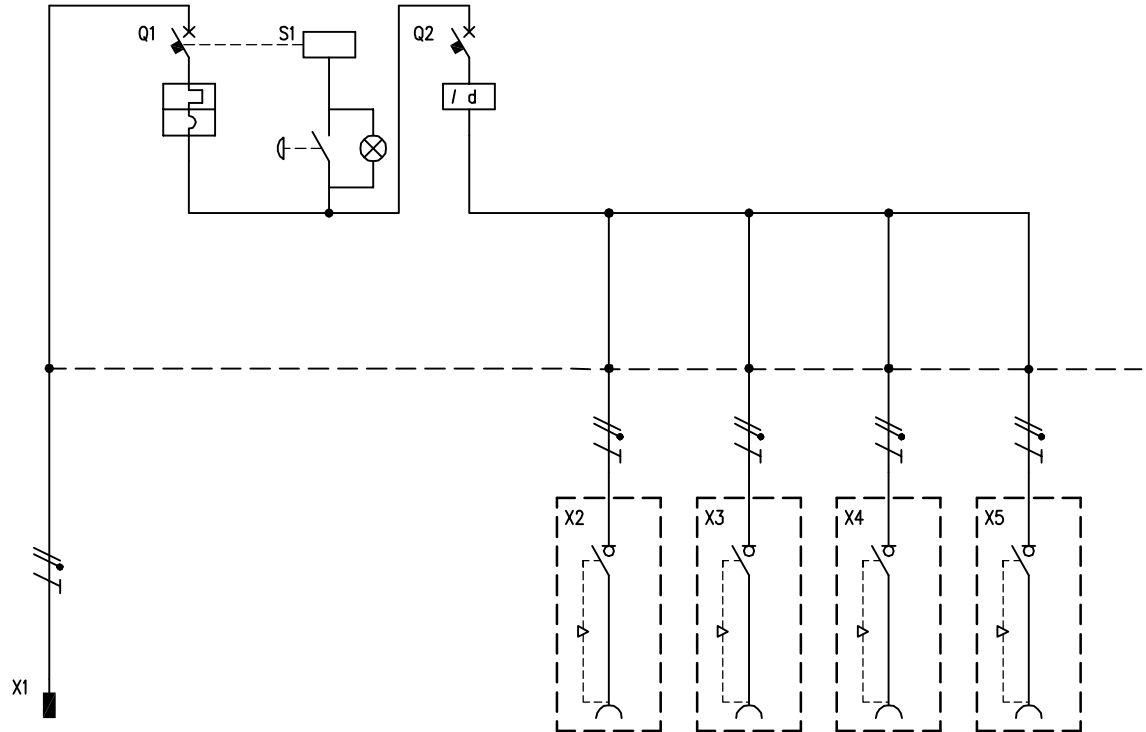

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff								
	Un (V)		230		230								
	In (A)		16		25								
	N°POLI		1P+N		2								
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	200 - 250				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	16				16	16	16	16				
	N.POLI	2P+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.1633				405.1683	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,N,PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI		2 mt cavo H07RN-F 2,5x3											
				Lampada di segnalazione BA9s 3W									