TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Mbox-2

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

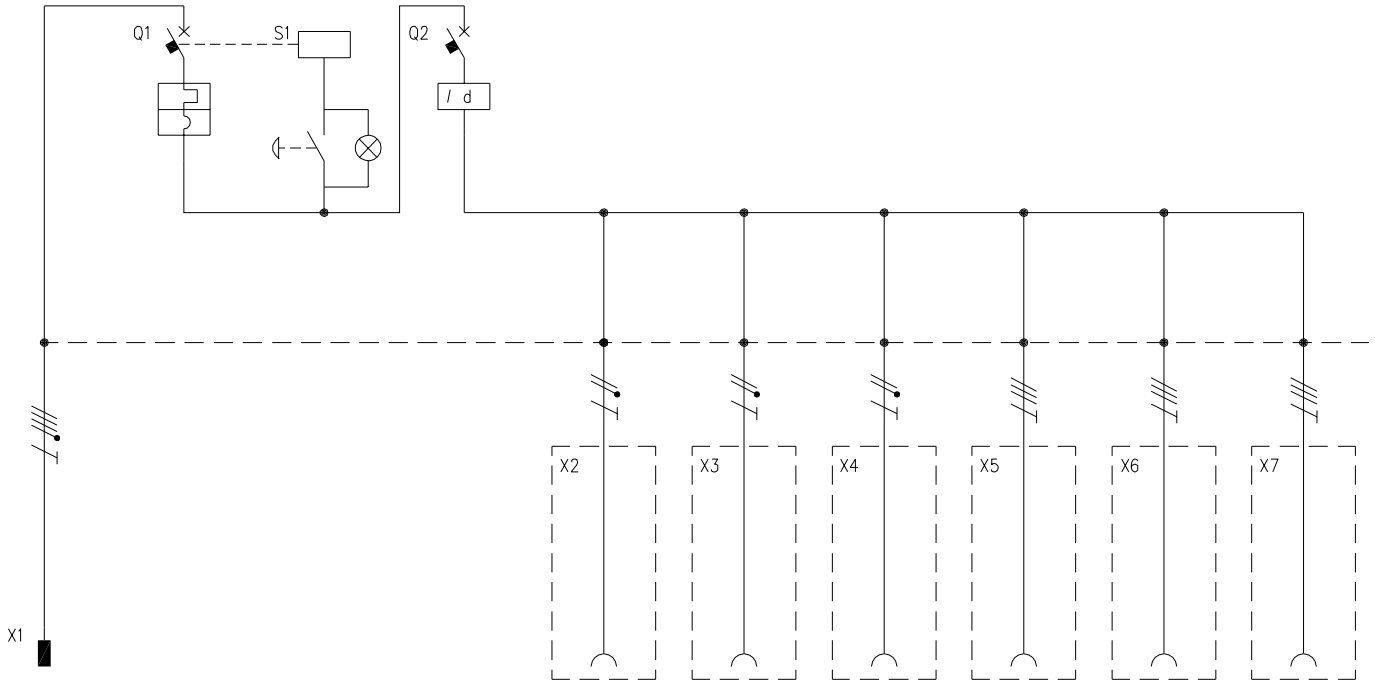

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff						
	Un (V)		400		400						
	In (A)		16		25						
	N°POLI		3P+N		4						
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)				30						
	.										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	346 - 415				200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415	380 - 415	380 - 415
	In (A)	16				16	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T				2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	218.1637				418.1663	418.1663	418.1663	418.1666	418.1666	418.1666
	.										
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x2,5		Lampada BA9s 3W							
		L=2mt									

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	28/11/2017
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

656.7826-638

FOGLIO 1 DI 1

SEGUE