


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

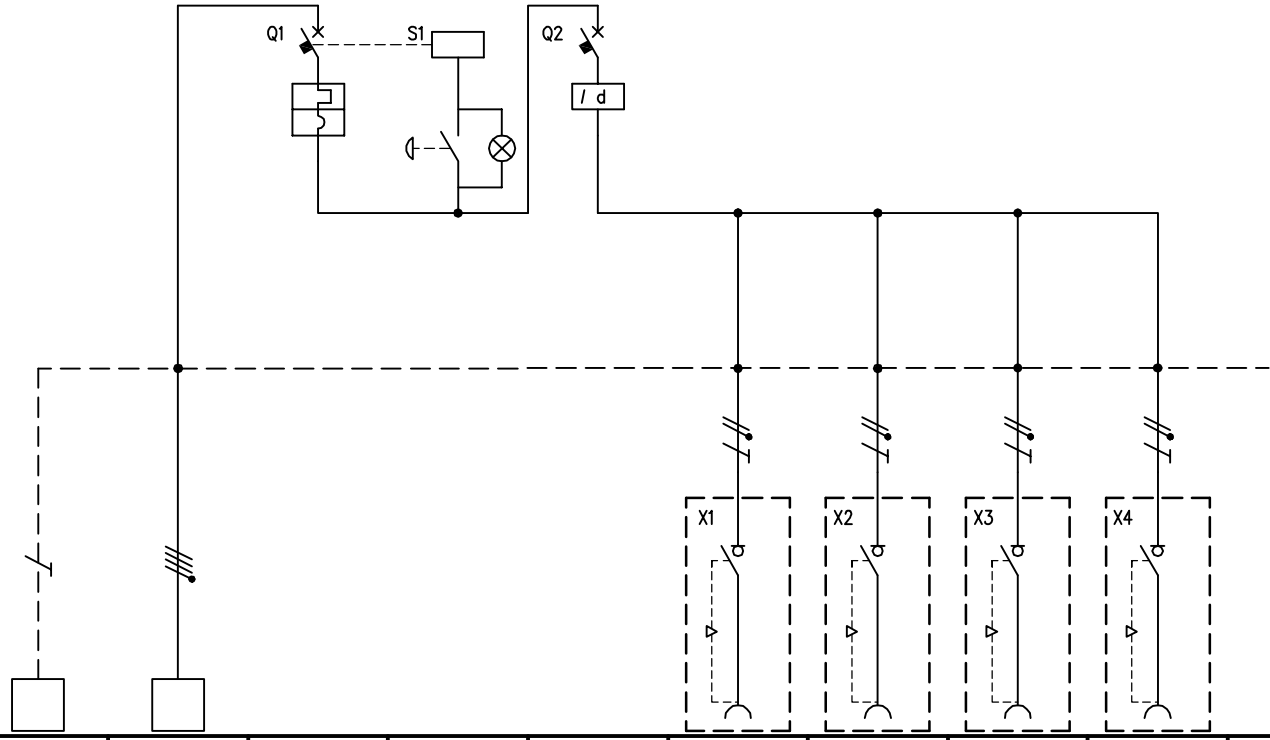

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff							
	Un (V)			400		400							
	In (A)			16		25							
	N°POLI			3P+N		4							
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)						200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)						16	16	16	16			
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME						405.1683	405.1683	405.1683	405.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI					Lampada di segnalazione BA9s 3W								