TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Mbox-2

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 16

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

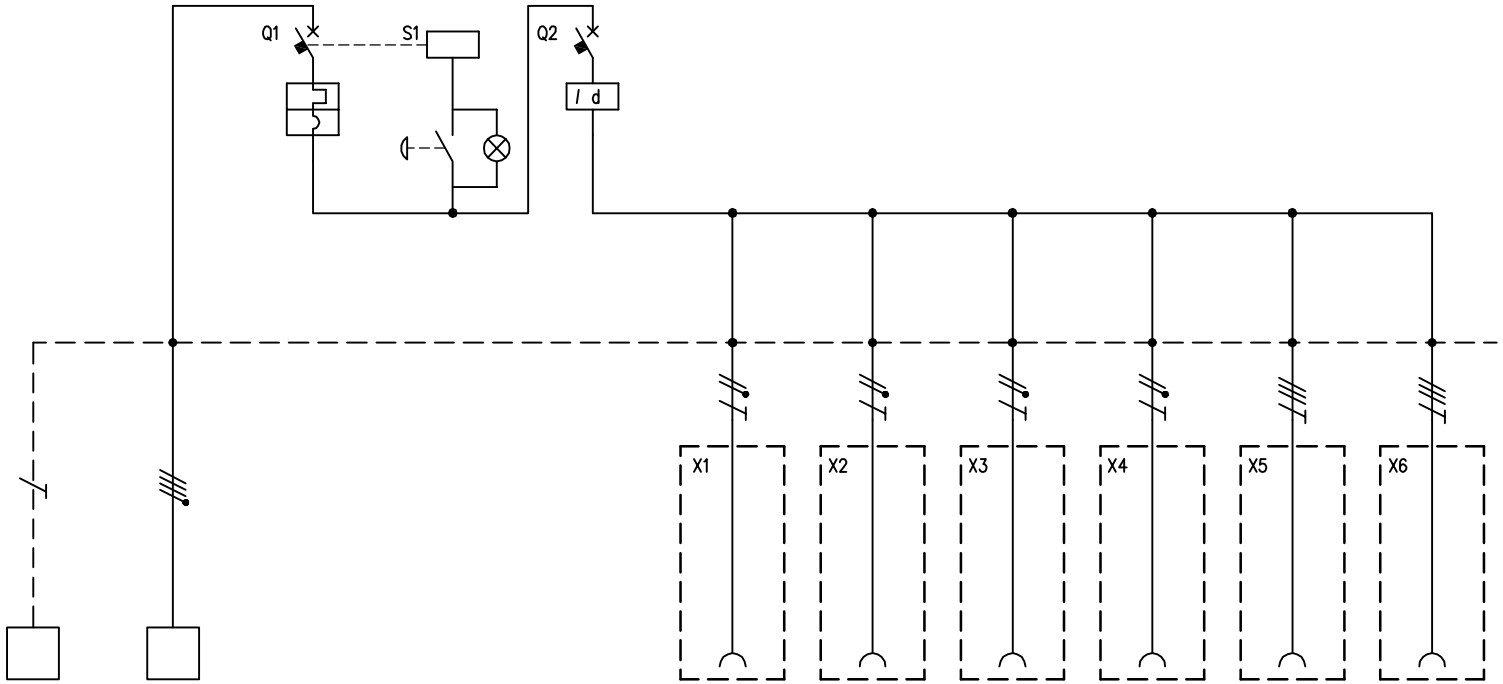

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff						
	Un (V)			400		400						
	In (A)			16		25						
	N°POLI			3P+N		4						
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)					30						
	.											
PRESE A SPINA	TIPO						IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)						200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415	380 - 415
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1666	418.1666
	.											
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W							

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	26/10/2012
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

656.7926-637

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE