


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 23
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

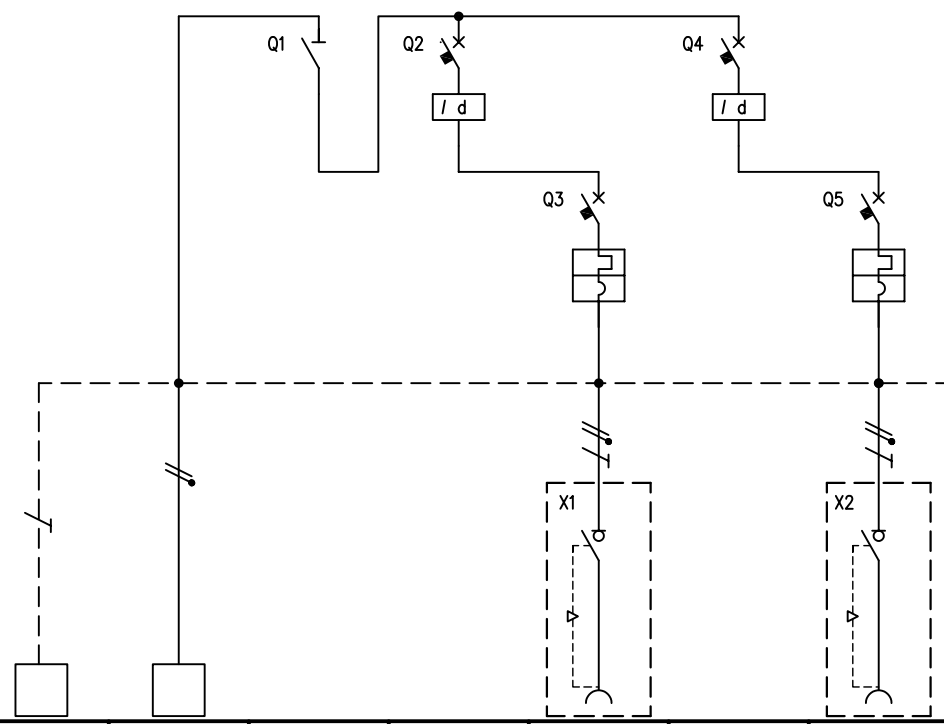

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	Diff	MT	Diff	MT						
	Un (V)			230	230	230	230	230						
	In (A)			40	25	16	25	16						
	N°POLI			2	2	1P+N	2	1P+N						
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)					30		30							
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata		Interbloccata						
	Un (V)					200 - 250		200 - 250						
	In (A)					16		16						
	N.POLI					2P+T		2P+T						
	CONFIGURAZIONE					6h		6h						
CODICE SCAME						405.1683		405.1683						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	6	2x6											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI														