


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 63
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 ( ASC )

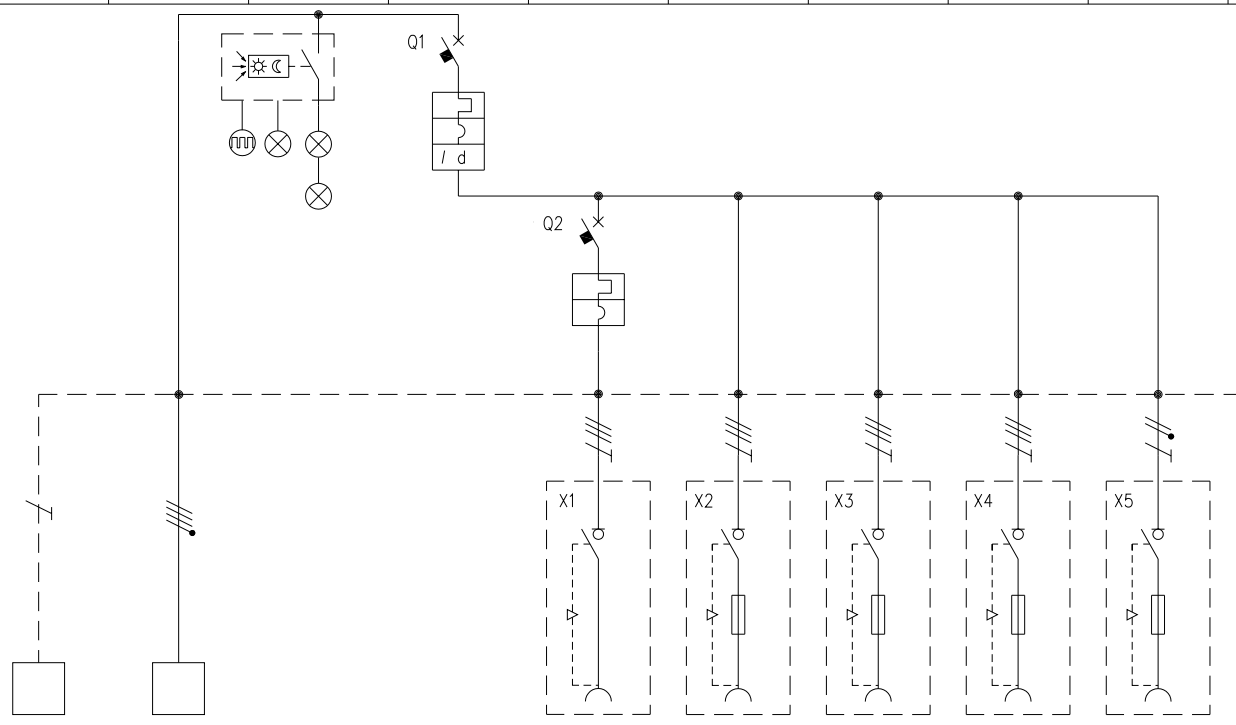

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-diff	MT							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				100	63							
	N°POLI				4	3							
	INTERVENTO				"C + AC"	Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)					380-415	380-415	380-415	380-415	200-250			
	In (A)					63	32	16	16	16			
	N.POLI					3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME					405.6386	406.3286	406.1686	406.1686	406.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE			
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	10	4	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con interr.crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg			