


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 70
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

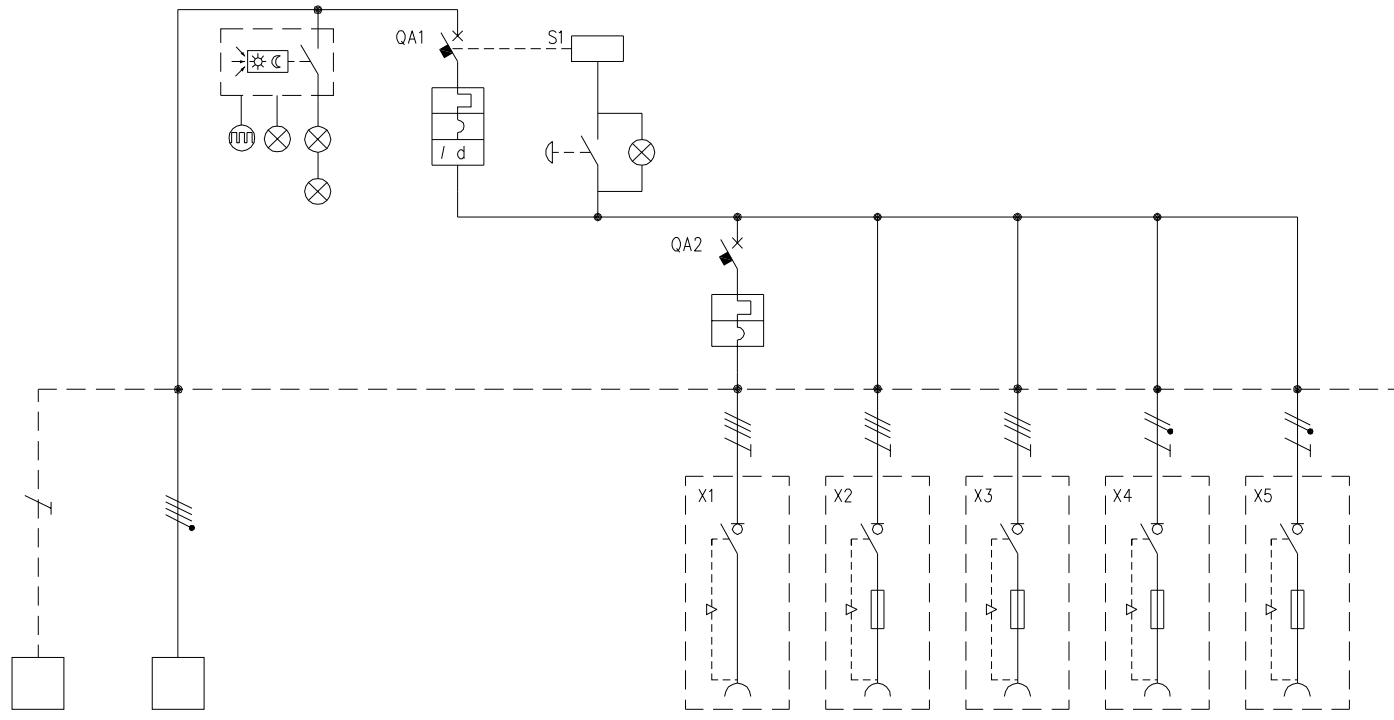

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT-diff		MT				
	Un (V)				400		400				
	In (A)				100		63				
	N°POLI				4		3				
	INTERVENTO				"C + AC"		Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)				30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)						63	32	16	16	16
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						405.6386	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	2,5	25	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con interr.crepuscolare		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg
				n'3 lampade LED							