TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 30

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

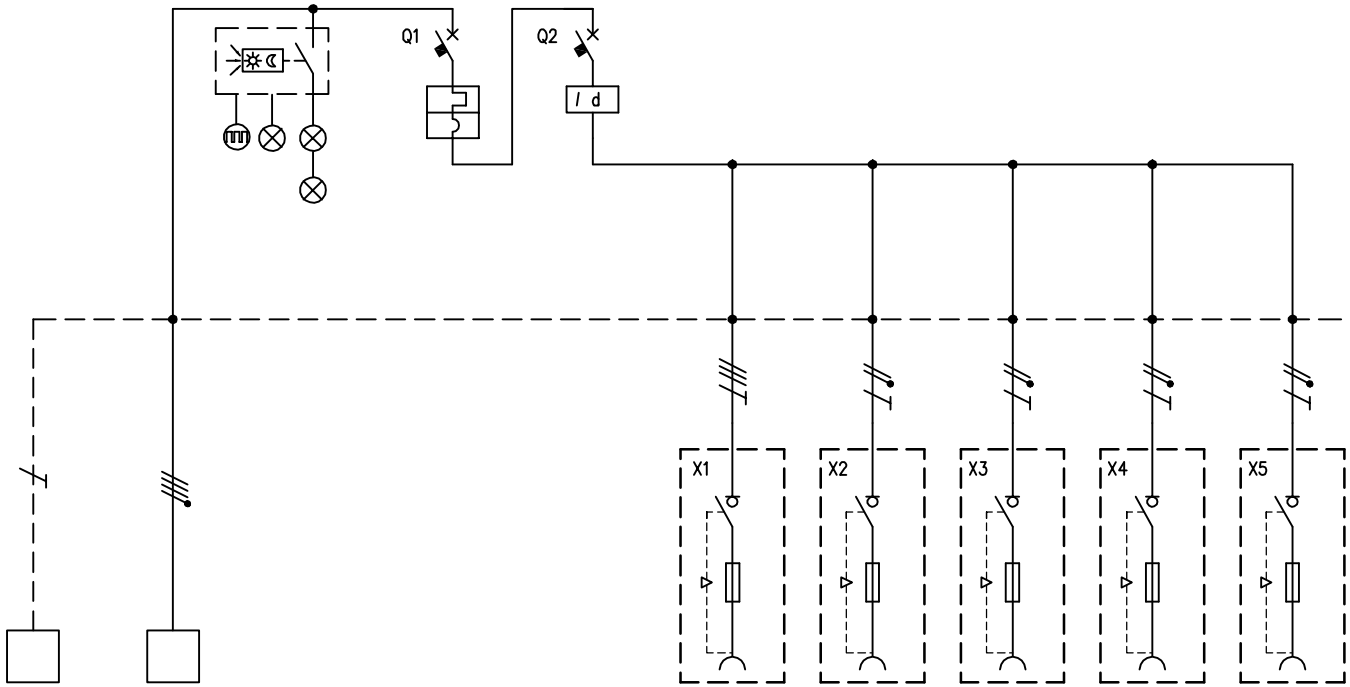

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff					
	Un (V)				400	400					
	In (A)				32	40					
	N°POLI				4	4					
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)					30					
	.										
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415	200 -250	200 -250	200 -250	200 -250
	In (A)						16	16	16	16	16
	N.POLI						3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME						406.1686	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683
	.										
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x16								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con interr.crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	28/11/2017
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.6035-775

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE