TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

**Mbox–3**

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 30

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

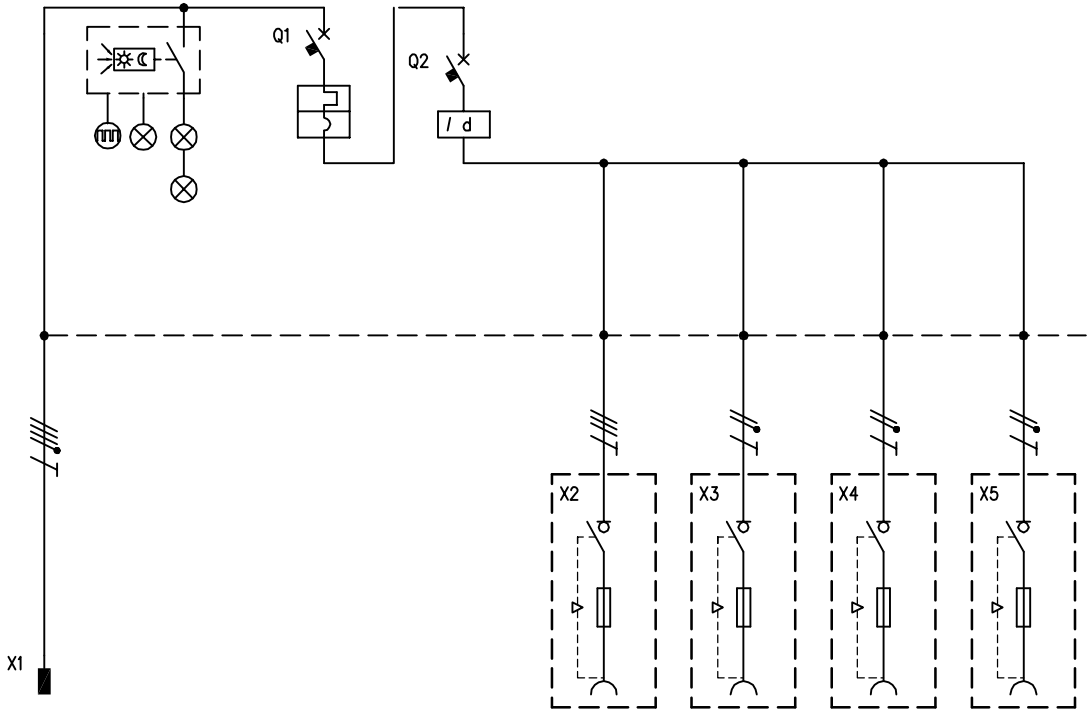


| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Alimentazione Quadro | Illuminazione Quadro | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT | Diff | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | 400 | | | | |
| | In (A) | | | 32 | 40 | | | | |
| | N°POLI | | | 4 | 4 | | | | |
| | INTERVENTO | | | Curva"C" | Tipo "AC" | | | | |
| | POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | |
| | Idn (mA) | | | | 30 | | | | |
| | . | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina fissa | | | | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata |
| | Un (V) | 346–415 | | | | 380–415 | 200–250 | 200–250 | 200–250 |
| | In (A) | 32 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | N.POLI | 3P+N+T | | | | 3P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | | | | 6h | 6h | 6h | 6h |
| | CODICE SCAME | 247.3297 | | | | 406.1686 | 406.1683 | 406.1683 | 406.1683 |
| | . | | | | | | | | |
| MORSETTI | N°xSEZ. (mmq) | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE |
| | SEZ. (mmq) | 10 | 2,5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| COMPONENTI VARI | | | Scheda eletr. con int. crepuscolare | | | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg |
| | | | N.3 lampade LED | | | | | | |

| REV. | MODIFICA | DATA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

DATA 15/11/2011
DISEG. F.Verzeroli
VISTO Gozzini
APPR. Gozzini

SCAME
PARRE – (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.6134–109

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE