TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 45

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50 - 60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

NORMA DI RIFERIMENTO
EN 60 439-4 (ASC)

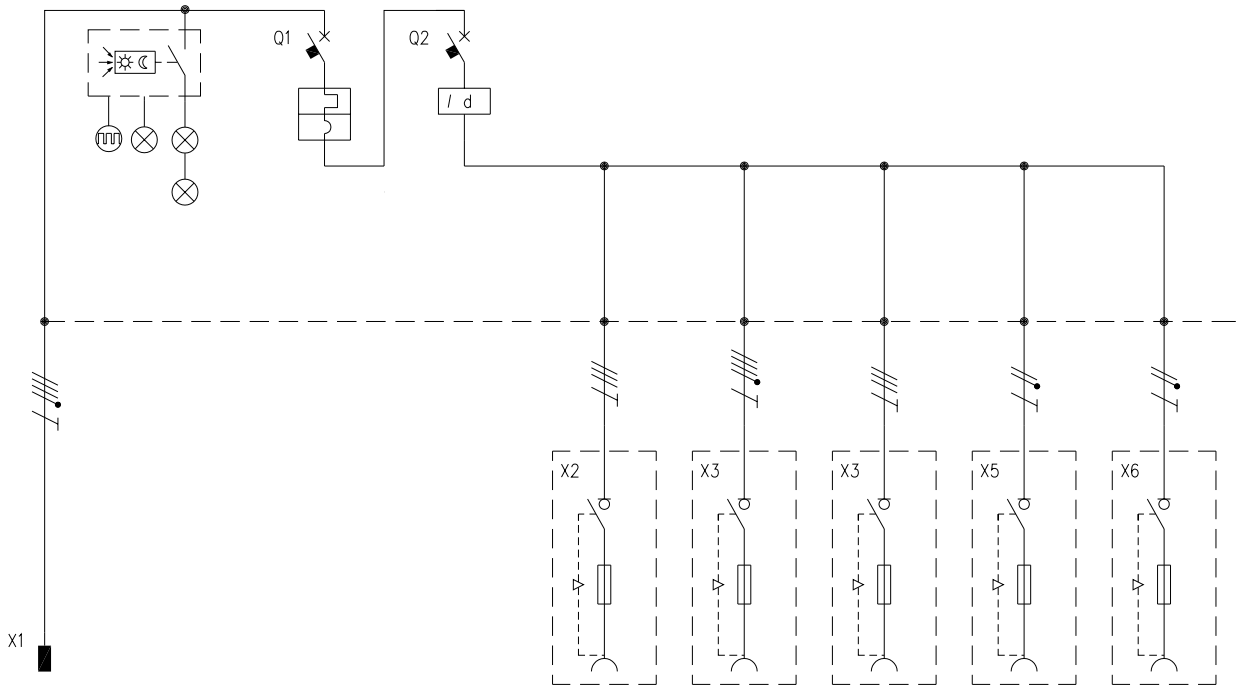

CIRCUITO		1	3	2	3	4	5	6	7	8			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			63	63								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	346-415				380-415	346-415	380-415	200-250	200-250			
	In (A)	63				32	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	654.906397				406.3286	406.1687	406.1686	406.1683	406.1683			
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE	L1,N,PE			
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.con int. crepuscolare			Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38			
			n°3 lampade LED										

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	31/07/2008
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32799

657.6135-015

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE