

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)

$V_n = 400$

CORRENTE NOMINALE (A)

$I_n = 45$

FREQUENZA NOMINALE (Hz)


$f_n = 50 - 60$

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:

IP66

NORMA DI RIFERIMENTO

EN 60 439-4 (ASC)

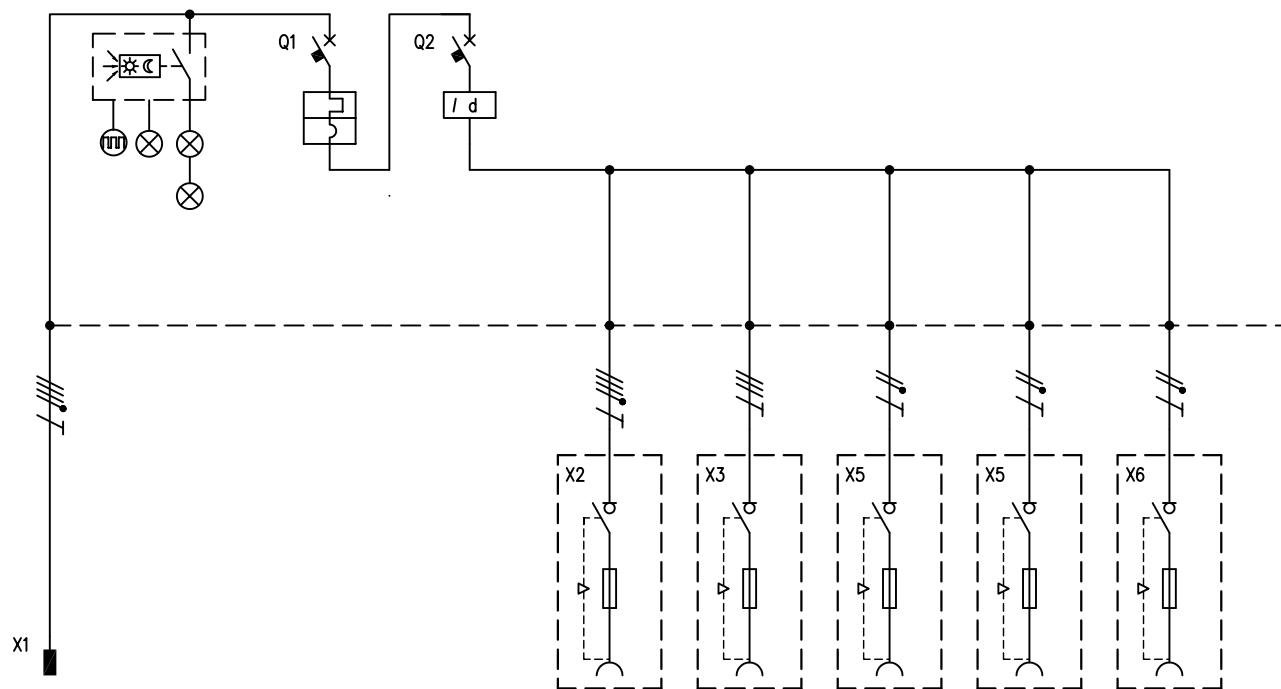

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff							
	Un (V)			400	400							
	In (A)			63	63							
	N°POLI			4	4							
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)				30							
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	346-415				346-415	380-415	200-250	200-250	200-250		
	In (A)	63				32	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h		
	CODICE SCAME	654.906397					406.3287	406.1686	406.1683	406.1683	406.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE		
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.cor Interr.crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg		

DATA 24/02/2009
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

SCAME
 PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32805

657.6135-213

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA