TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 45

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

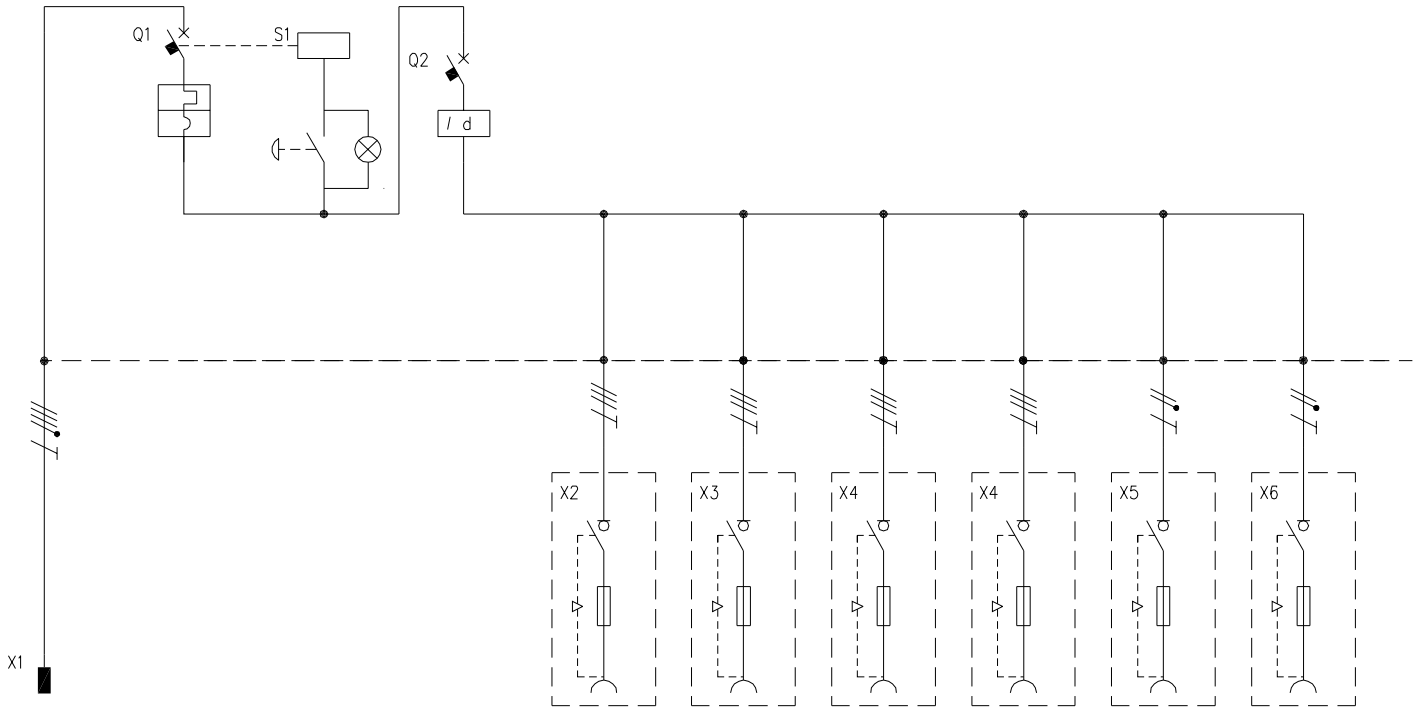

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff						
	Un (V)		400		400						
	In (A)		63		63						
	N°POLI		4		4						
	INTERVENTO		Curva"C"		Tipo "AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)				30						
	.										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415				380-415	380-415	380-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)	63				32	32	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	654.906397				406.3286	406.3286	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683
	.										
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	17/11/2006
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

657.6836-026

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE