


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO <b>Mbox-3</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 16$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50-60$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

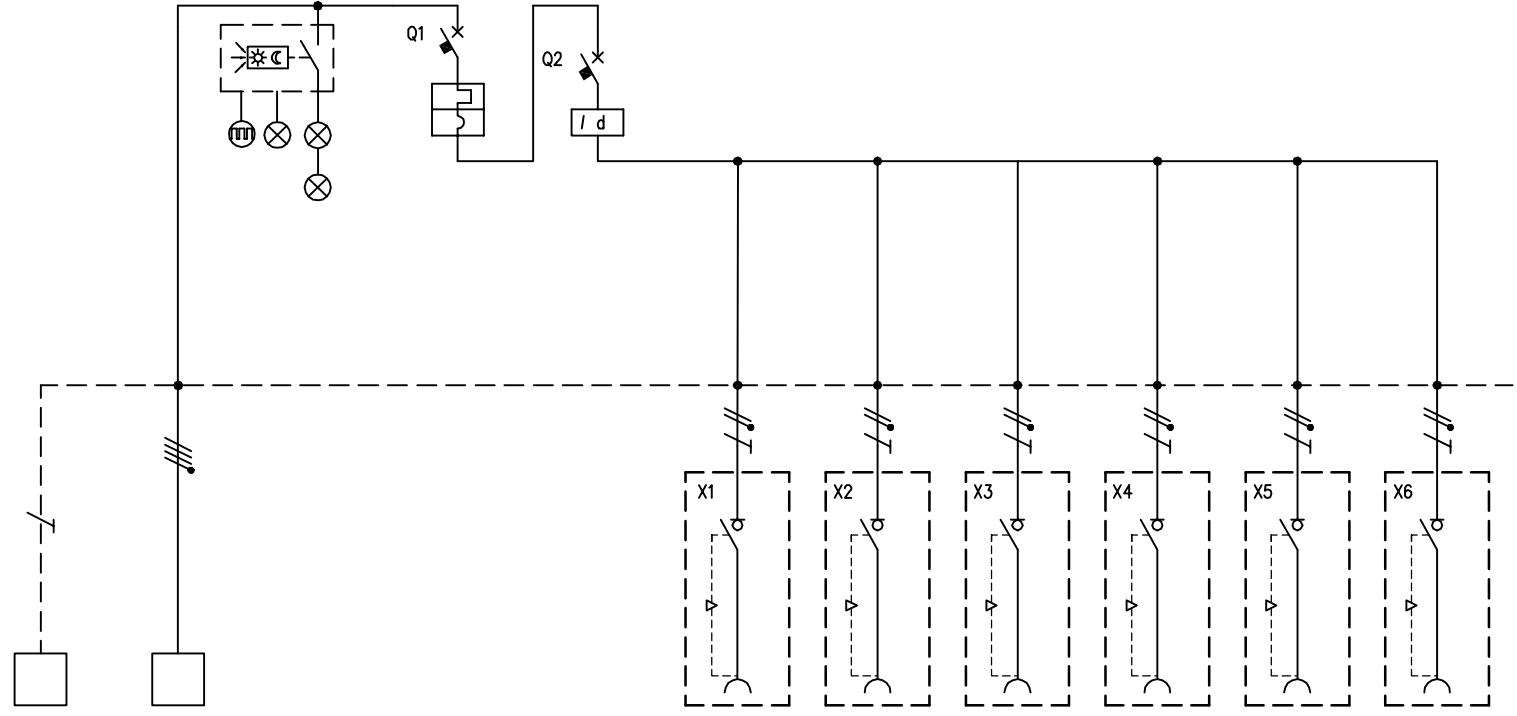

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff							
	Un (V)				400	400							
	In (A)				16	25							
	N°POLI				4	4							
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"							
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	200-250	
	In (A)						16	16	16	16	16	16	
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h	
CODICE SCAME							405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
		SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con interr. crepuscolare n°3 lampade LED									