


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 60 439-4 (ASC)

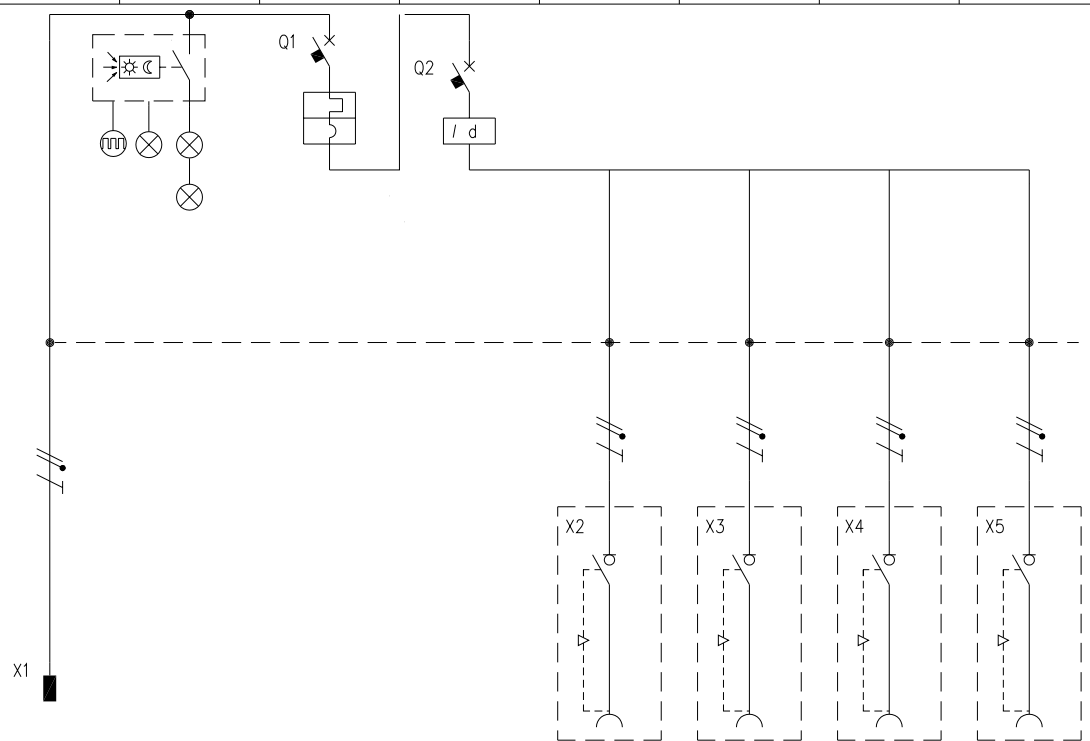

CIRCUITO		1	3	2	3	4	5	6	7				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			230	230								
	In (A)			16	25								
	N°POLI			1P+N	2								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	200-250				200-250	200-250	200-250	200-250				
	In (A)	32				16	16	16	16				
	N.POLI	2P+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h				
	CODICE SCAME	247.3293				405.1683	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L1,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.com int. crepuscolare										
			n°3 lampade LED										