TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-5

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 70

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

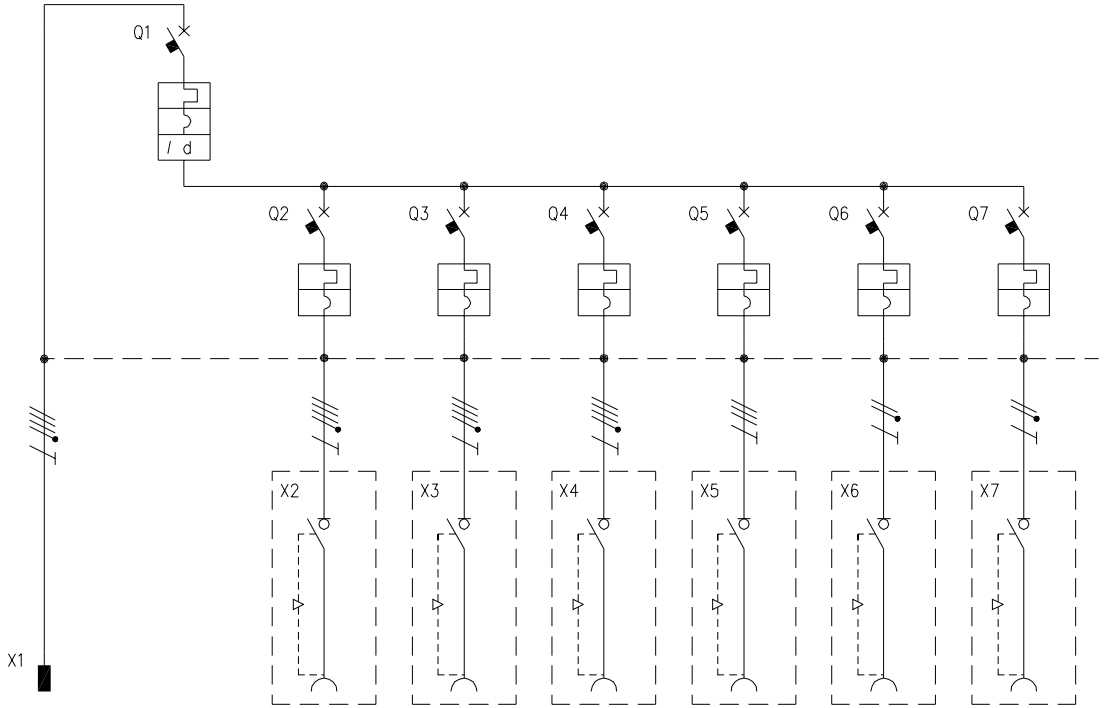

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT-Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)		400	400	400	400	400	230	230
	In (A)		100	63	32	16	16	16	16
	N°POLI		4	3	3	3	3	1	1
	INTERVENTO		"C + AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)		30						
	.								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415		346-415	346-415	346-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)	125		63	32	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	654.9012597		561.6387	561.3287	561.1687	405.1686	405.1683	405.1683
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3N,,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	25	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI									

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	22/07/2015
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

658.8156-138

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE