TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-5

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 64

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP65

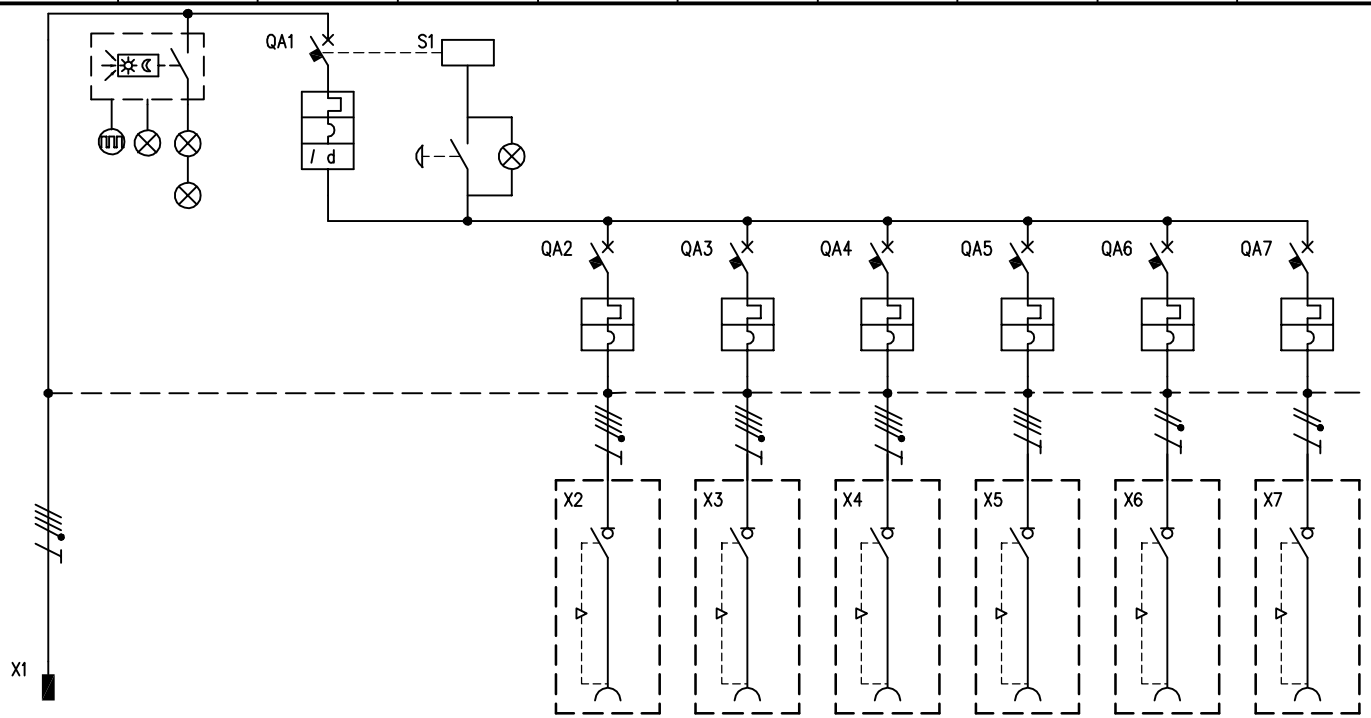

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT-Diff		MT	MT	MT	MT	MT	MT
	Un (V)			400		400	400	400	400	230	230
	In (A)			100		63	32	16	16	16	16
	N°POLI			4		3	3	3	3	1	1
	INTERVENTO			"C + AC"		Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)										
	Idn (mA)			30							
	.										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415				346-415	346-415	346-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)	125				63	32	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T				3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	654.9012597				561.6387	561.3287	561.1687	405.1686	405.1683	405.1683
	.										
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3N,,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	25	2,5	25	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.con int.crepuscolare		Lampada BA9s 3W						
			n°3 lampade LED								

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

DATA 25/03/2019
DISEG. F.Verzeroli
VISTO G.Gozzini
APPR. G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

658.8856-138

FOGLIO DI 1
SEGUE