


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 24
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

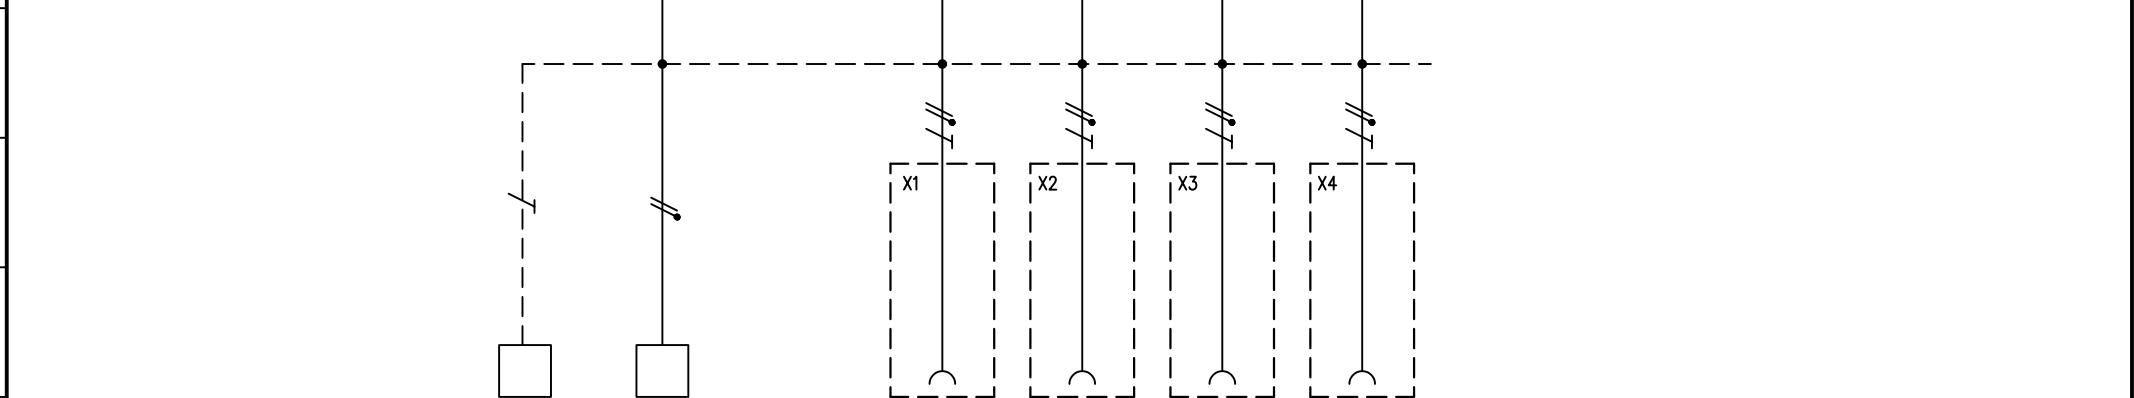

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff	MT-Diff					
	Un (V)			230	230	230	230	230					
	In (A)			40	6	6	6	6					
	N°POLI			2	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N					
	INTERVENTO				Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30	30	30	30					
PRESE A SPINA	TIPO				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)				16	16	16	16					
	N.POLI				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE				6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME				418.1663H	418.1663H	418.1663H	418.1663H					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	2x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI													