


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Erogatore Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 18
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439-7

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				Sez	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff
	Un (V)				400	230	230	230	230	230	230	230	230
	In (A)				63	6	6	6	6	6	6	6	6
	N°POLI				4	2	2	2	2	2	2	2	2
	INTERVENTO					"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30	30	30	30	30	30	30	30
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)					200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250
	In (A)					16	16	16	16	16	16	16	16
	N.POLI					2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE					6h	6h	6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME						405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
		SEZ. (mmq)	6	6	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Scheda elettr.con int. crepuscolare n'3 lampade LED								

Lato A


Lato B

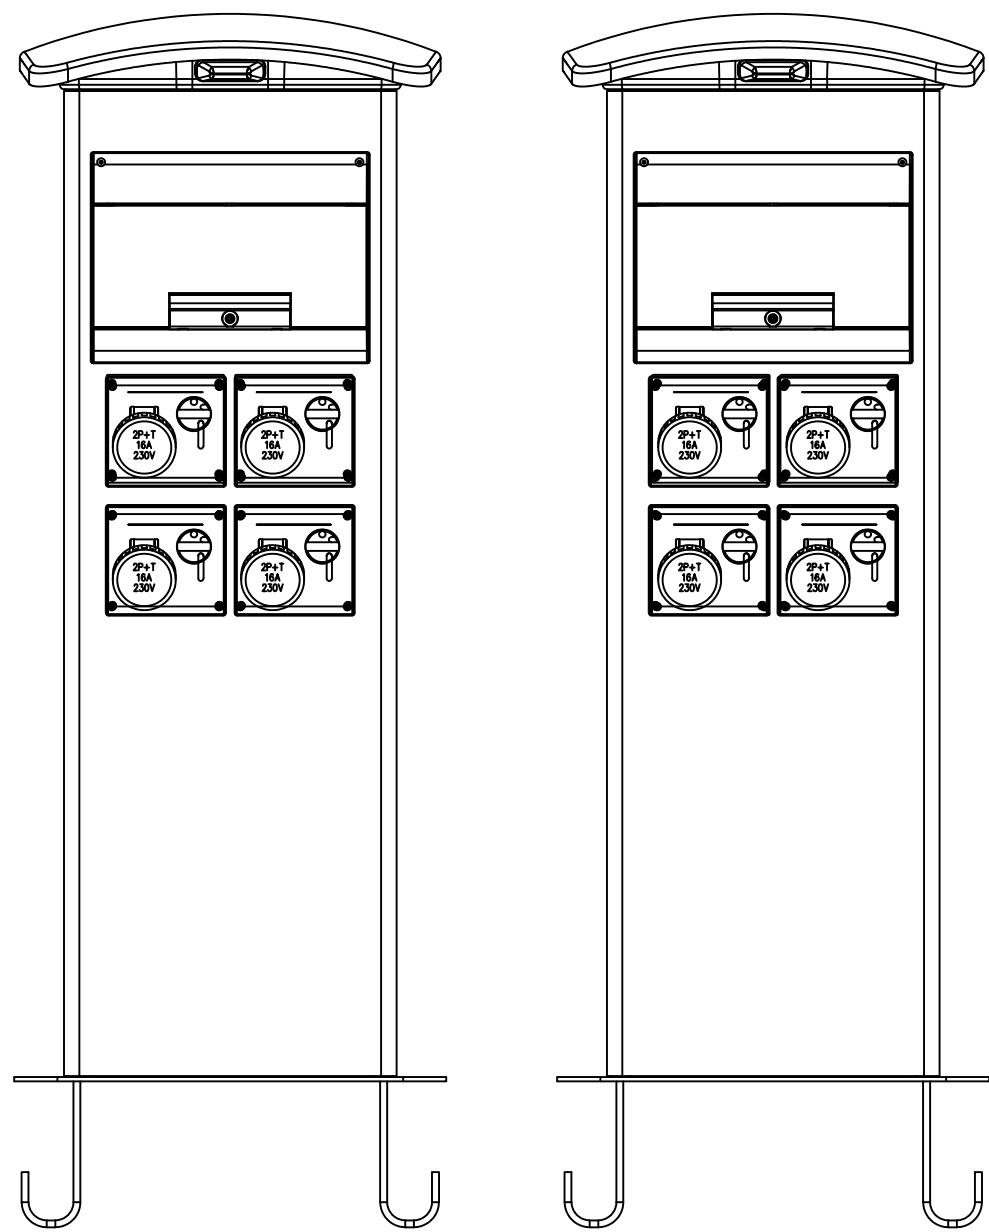

Erogatore Serie Kiosk
N.8 prese 2P+T Omnia

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	T.Chigioni	DATA	07/12/2021	 PARRE - (Bergamo)	A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti	659.DA5281-03	FOGLIO	DI		
							8				SEGUE			
1		2		3		4					5		6	