

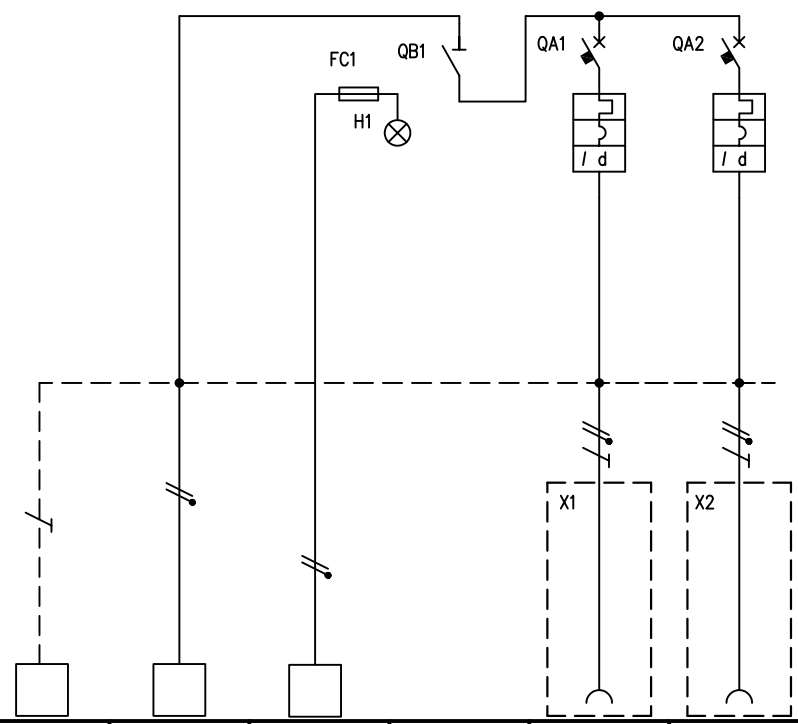


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 12
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP55

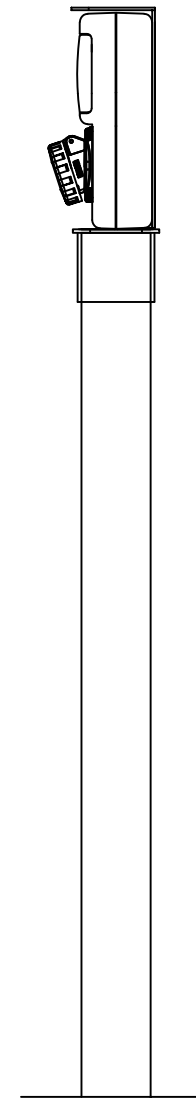

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione	Alimentazione illuminazione									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				Sez	MT-Diff	MT-Diff						
	Un (V)				230	230	230						
	In (A)				40	6	6						
	N°POLI				2	1P+N	1P+N						
	INTERVENTO					"C+AC"	"C+AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30	30						
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309						
	Un (V)					200 - 250	200 - 250						
	In (A)					16	16						
	N.POLI					2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
CODICE SCAME					418.1663H	418.1663H							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	2x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L1,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI				N.2 LED									

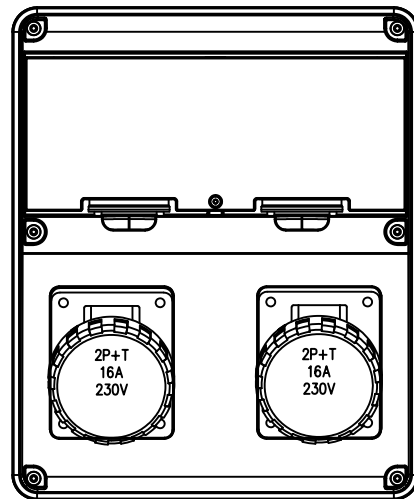

Quadri montati su supporto zincato  
e verniciato

				DATA	08/05/2020	<b>SCAME</b> PARRE - (Bergamo)	A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti				
				DISEG.	F.Verzeroli						
				VISTO	G.Gozzini						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	G.Gozzini			MP50000	659.EN5121-01	FOGLIO DI SEGUE	
1		2		3		4		5	6	7	