


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Erogatore Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400	
CORRENTE NOMINALE (A) In = 6	
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50 - 60	
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP56	
NORMA DI RIFERIMENTO EN 61439-7	

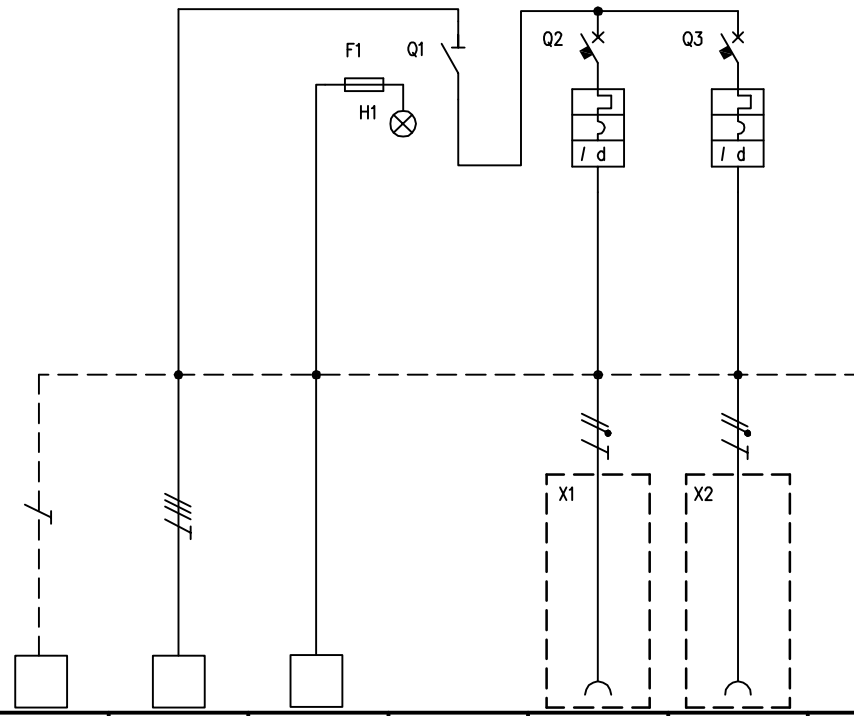

CIRCUITO		1	2	3	4	5	5						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Alimentazione Illuminazione									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				SEZ	MT-diff	MT-diff						
	Un (V)				400	230	230						
	In (A)				40	6	6						
	N°POLI				4	2	2						
	INTERVENTO					"C+AC"	"C+AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30	30						
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309	IEC 309						
	Un (V)					200-250	200-250						
	In (A)					16	16						
	N.POLI					2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
	CODICE SCAME					418.1663H	418.1663H						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N						
	SEZ. (mmq)	6	6	2,5	6	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													