


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Erogatore Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 12
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP56
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439-7

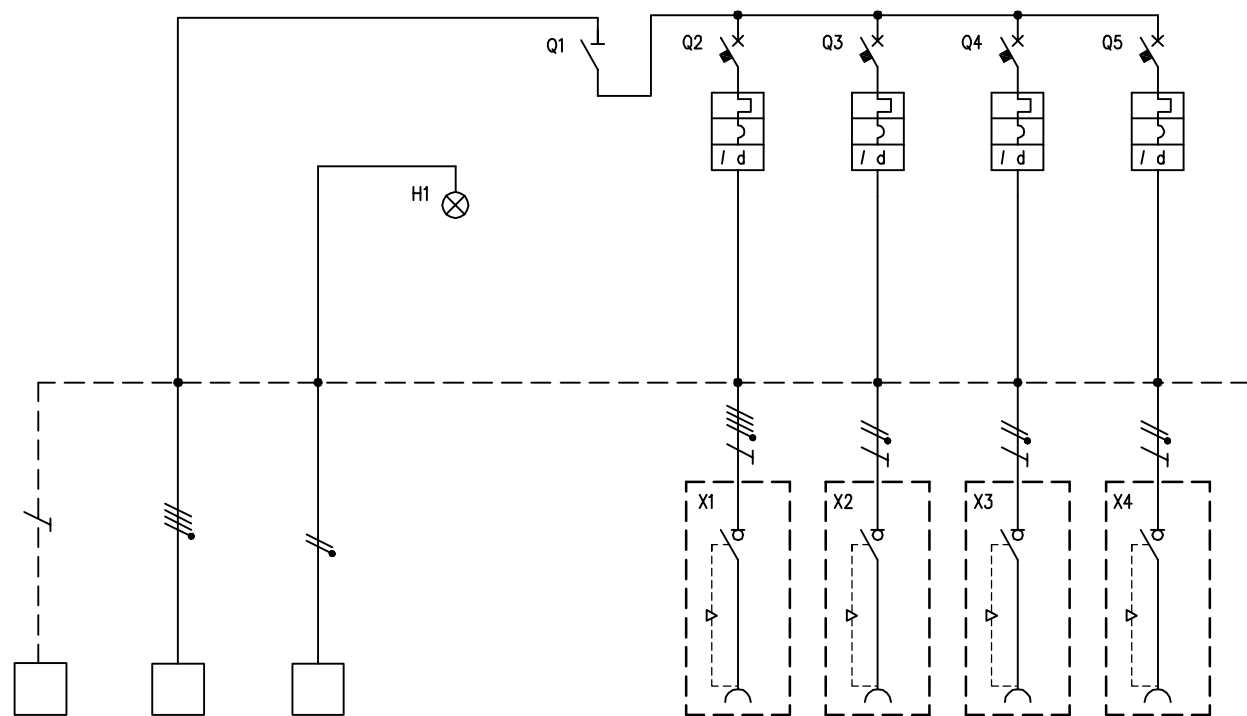

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione	Alimentazione Illuminazione	Illuminazione								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO					Sez	MT-diff	MT-diff	MT-diff	MT-diff			
	Un (V)					400	400	230	230	230			
	In (A)					40	6	6	6	6			
	N°POLI						4	2	2	2			
	INTERVENTO						"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"	"C+AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30	30	30	30			
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)						346 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250			
	In (A)						16	16	16	16			
	N.POLI						3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h			
CODICE SCAME						405.1687	405.1683	405.1683	405.1683				
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	6	6	2,5	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													