


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Erogatore Kiosk	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP56
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439-7

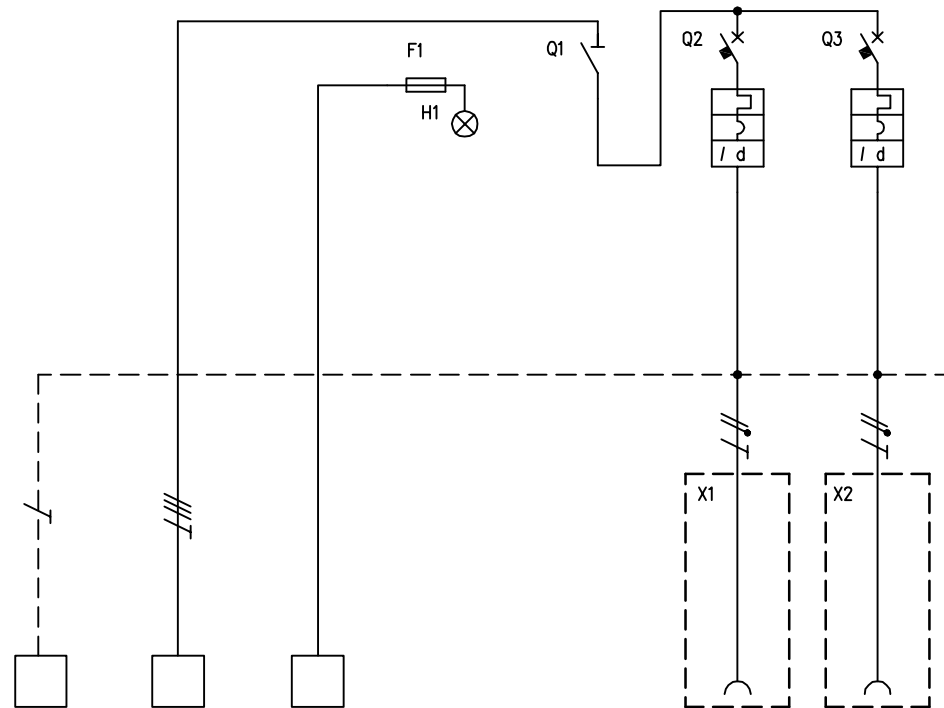

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Alimentazione Illuminazione	Illuminazione									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO					SEZ	MT-diff	MT-diff						
	Un (V)					400	230	230						
	In (A)					40	16	16						
	N°POLI					4	2	2						
	INTERVENTO						"C+AC"	"C+AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)							30	30						
Idn (mA)														
PRESE A SPINA	TIPO						IEC 309	IEC 309						
	Un (V)						200-250	200-250						
	In (A)						16	16						
	N.POLI						2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE						6h	6h						
CODICE SCAME							418.1663H	418.1663H						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x10										
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L2,N					
		SEZ. (mmq)	6	6	2,5	2,5	6	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI														