


<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO</b>	
<b>Erogatore Kiosk</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 6
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50 - 60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP56
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 61439-7

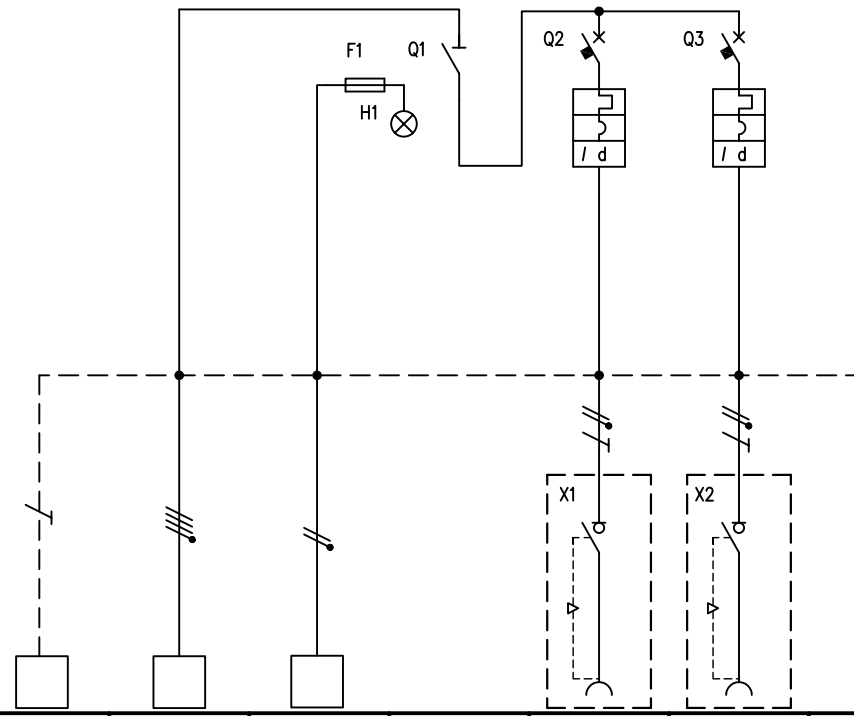

CIRCUITO		1	2	3	4	5	5						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Alimentazione Illuminazione									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				SEZ	MT-diff	MT-diff						
	Un (V)				400	230	230						
	In (A)				40	6	6						
	N°POLI				4	2	2						
	INTERVENTO					"C+AC"	"C+AC"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)					30	30						
PRESE A SPINA	TIPO					Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)					200-250	200-250						
	In (A)					16	16						
	N.POLI					2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE					6h	6h						
	CODICE SCAME					405.1683	405.1683						
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	16	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L2,N						
	SEZ. (mmq)	6	6	2,5	6	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													