


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO MEGA														
TENSIONE NOMINALE (V) $V_n = 400$														
CORRENTE NOMINALE (A) $I_n = 160$														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) $f_n = 50 - 60$														
POTERE D' INTERRUZIONE (kA) $I_{cu} = 10$ $I_{cw} (1s) =$														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP55														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC)														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio				Voltmetro 500V			
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT						Diff.	MT	MT
	Un (V)			400						400	400	400
	In (A)			160						100	32	32
	N°POLI			4						4	3	3
	INTERVENTO			TM						Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
	Idn (mA)									30		
PRESE A SPINA	TIPO										Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)										380- 415	380- 415
	In (A)										32	32
	N.POLI										3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE										6h	6h
	CODICE SCAME										405.3286	405.3286
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	50	3x95+50									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N	L2,N	L3,N		L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	50	70	70	2,5	2,5	2,5	2,5		25	6	6
COMPONENTI VARI					Lampada BA9s 3W	Fusibili 1A 10,3x38 Gg	Fusibili 1A 10,3x38 Gg	Fusibili 1A 10,3x38 Gg	Commutatore 3 tens. fase			
					Fuse 1A				e 3 tens. concat			

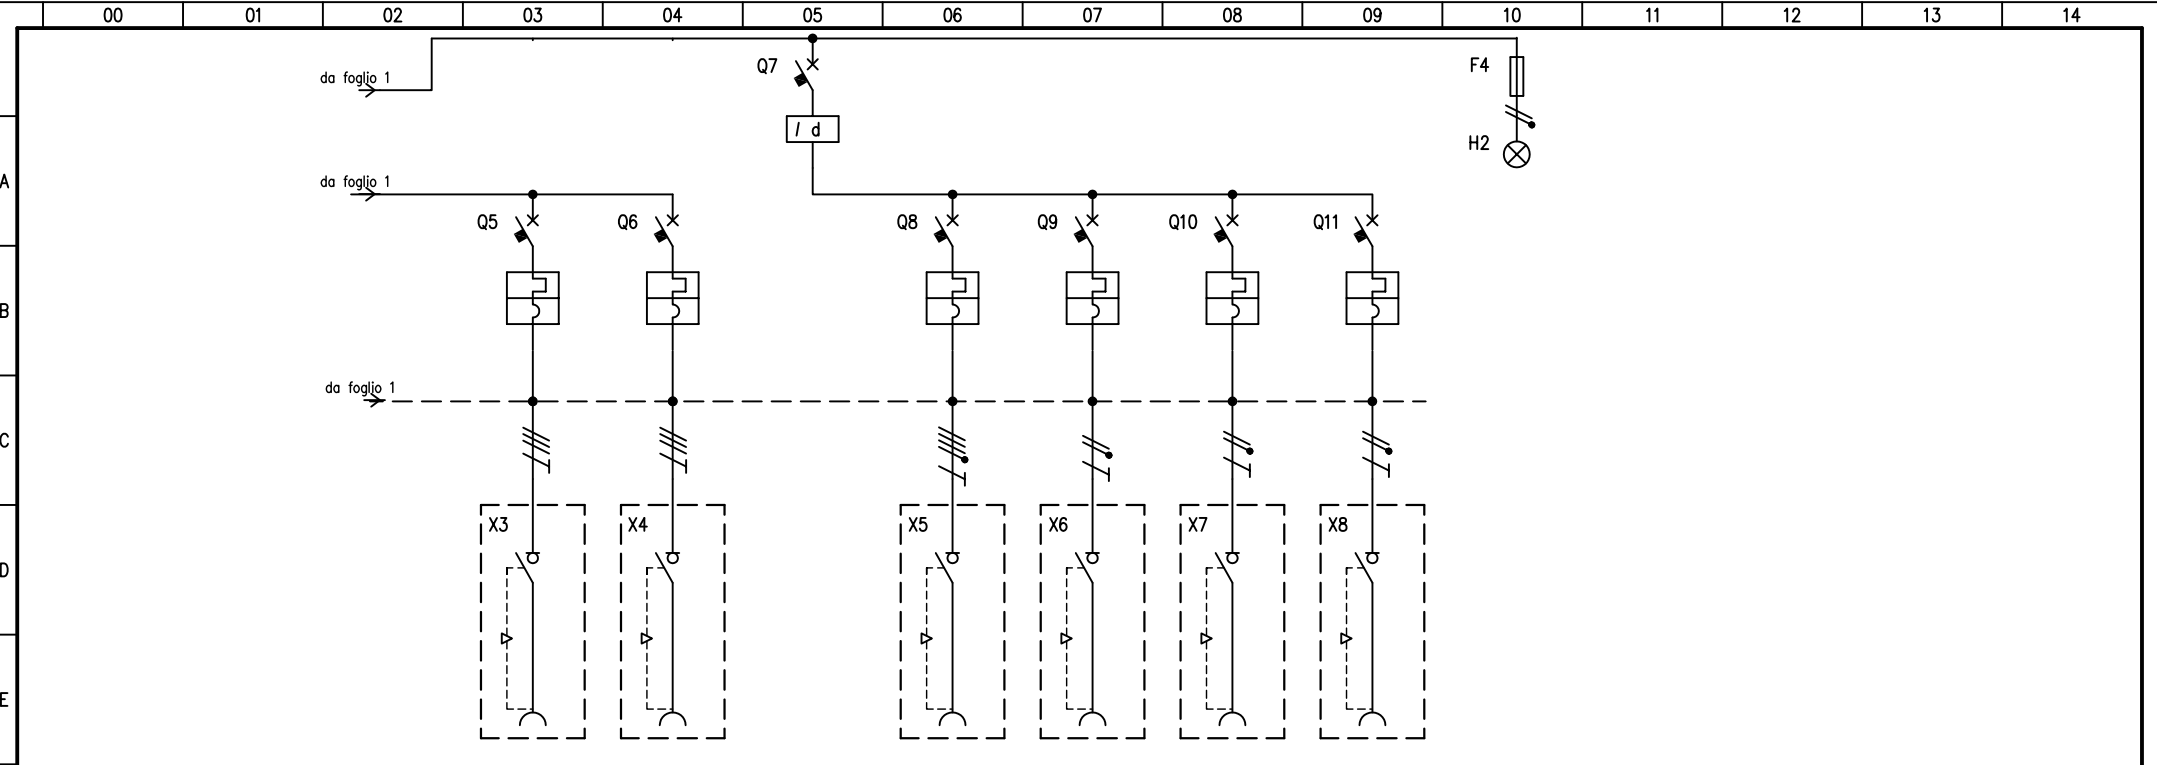

CIRCUITO		12	13	14	15	16	17	18	19				
DESCRIZIONE COMPONENTI									Lampada segnalazione				
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	MT	MT	Diff.	MT	MT	MT	MT					
	Un (V)	400	400	400	400	230	230	230					
	In (A)	16	16	63	16	32	16	16					
	N°POLI	3	3	4	3	1	1	1					
	INTERVENTO	Curva "C"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)				15								
	Idn (mA)			30									
PRESE A SPINA	TIPO	Interbloccata	Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	380- 415	380- 415		346- 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	16	16		16	16	16	16					
	N.POLI	3P+T	3P+T		3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h	6h		6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME	405.1686	405.1686		405.1687	405.3283	405.1683	405.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N				
	SEZ. (mmq)	4	4	16	4	6	4	4	2,5				
COMPONENTI VARI									Fusibile 1A 10,3x38 Gg				