


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
<b>Domino</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

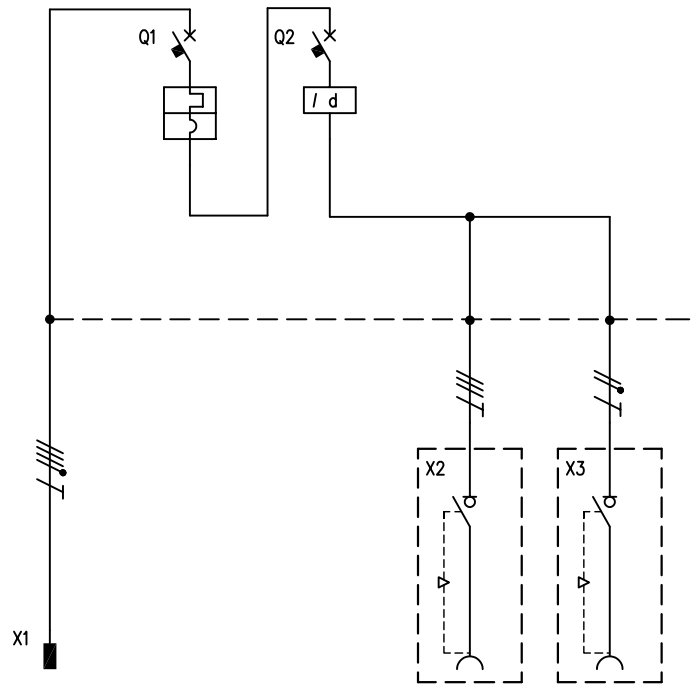

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		16	25									
	N°POLI		4	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	I <sub>dn</sub> (mA)			30									
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	200-250							
	In (A)	16			16	16							
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h							
	CODICE SCAME	213.1637			400.1686	400.1683							
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE							
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5							
COMPONENTI VARI		2mt di cavo											
		H07RN-F 5x4											