TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 32

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

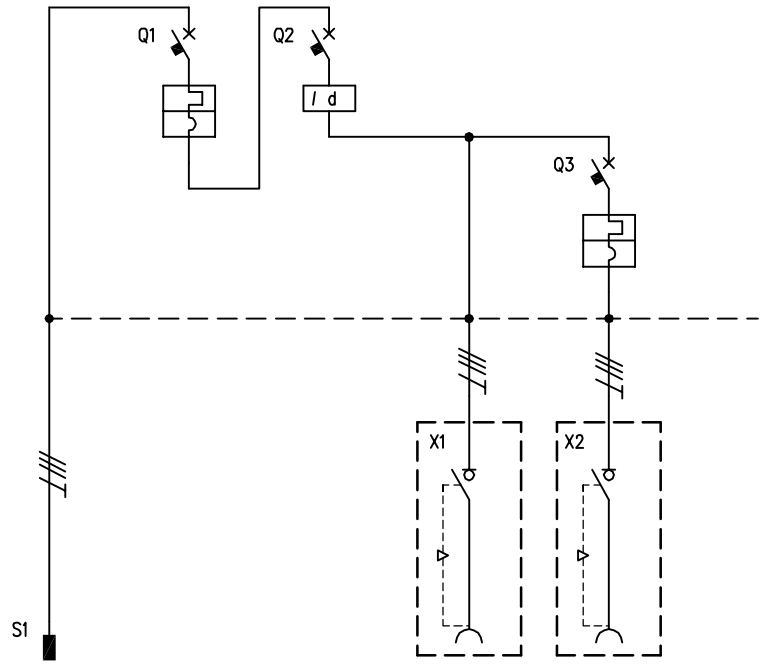

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff		MT							
	Un (V)		400	400		400							
	In (A)		32	40		16							
	N°POLI		3	4		3							
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo"AC"		Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	.												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	380–415			380–415	380–415							
	In (A)	32			32	16							
	N.POLI	3P+T			3P+T	3P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h							
	CODICE SCAME	218.3236			405.3286	405.1686							
	.												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE							
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5							
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 4x4mmq 4mt											

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	07/10/2019
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE – (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.3526–430

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE