


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 30
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

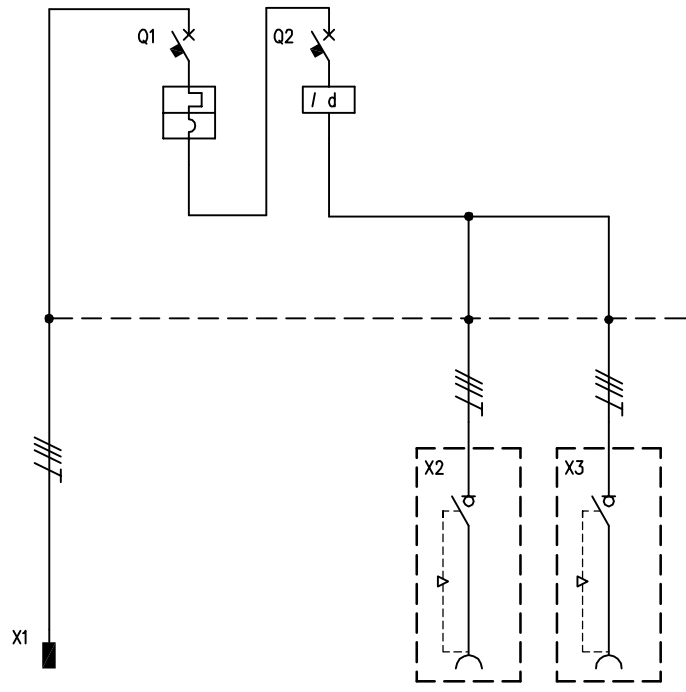

CIRCUITO		1	2	3	4	5							
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff									
	Un (V)		400	400									
	In (A)		32	40									
	N°POLI		3	4									
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)	380 - 415			380 -415	380 -415							
	In (A)	32			32	32							
	N.POLI	3P+T			3P+T	3P+T							
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h							
	CODICE SCAME	218.3236			405.3286	405.3286							
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE							
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	4							
COMPONENTI VARI		4 mt di cavo H07RN-F 4x4											