TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 32

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

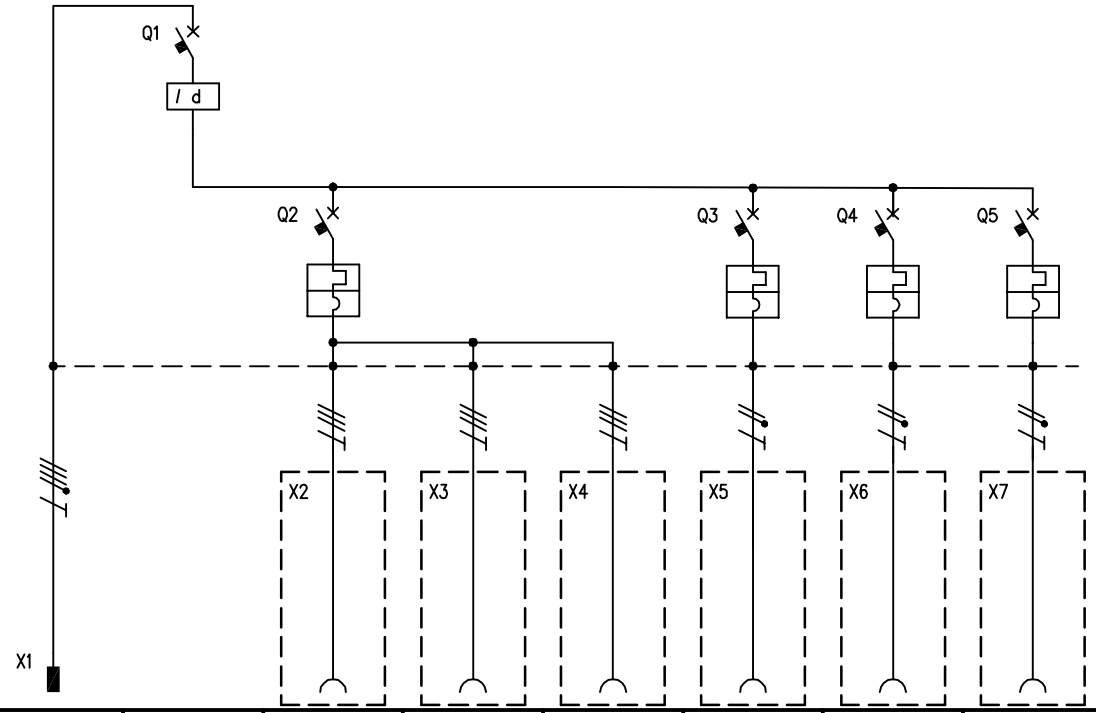

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT			MT	MT	MT
	Un (V)		400	400			230	230	230
	In (A)		40	16			16	16	16
	N°POLI		4	3			1P	1P	1P
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva"C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)		30						
	.								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309
	Un (V)	346 – 415		380 – 415	380 – 415	380 – 415	200 – 250	200 – 250	200 – 250
	In (A)	32		16	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	218.3237		418.1666	418.1666	418.1666	418.1663	418.1663	418.1663
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN–F 4mt 5x4mmq							

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	13/01/2016
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE – (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.6566–137

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE