TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 30

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

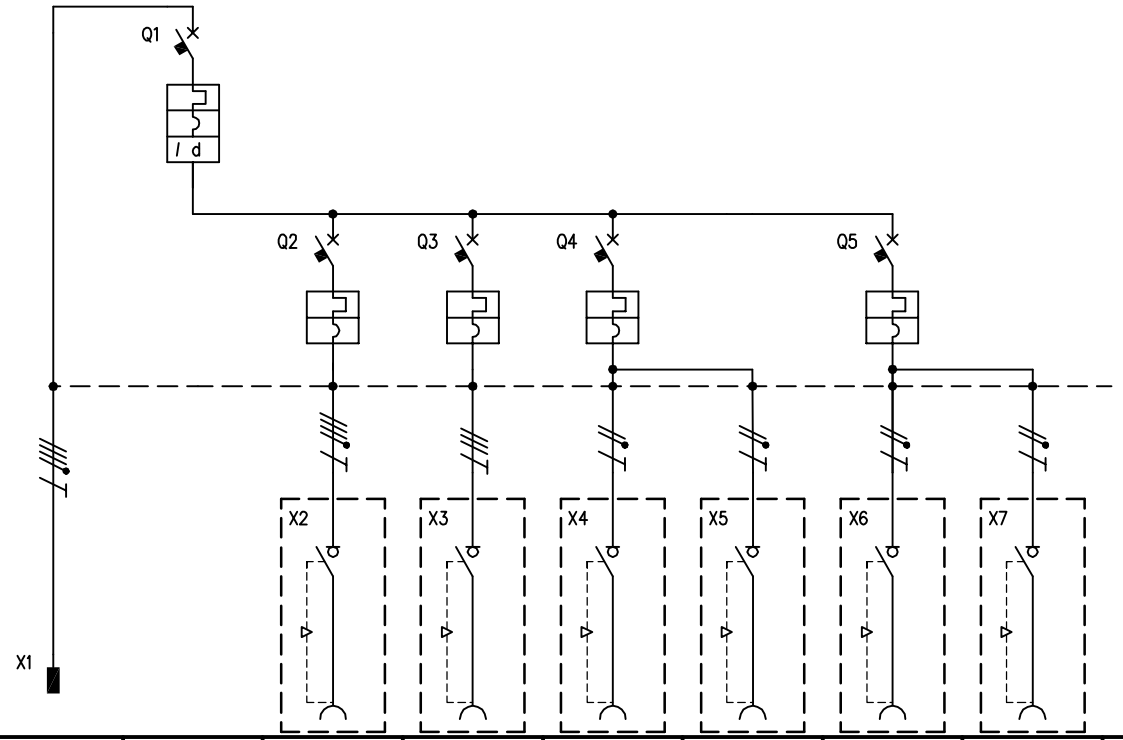

	CIRCUITO	1	2	3	4	5	6	7	8
	DESCRIZIONE COMPONENTI	Alimentazione Quadro							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT–Diff	MT	MT	MT		MT	
	Un (V)		400	400	400	230		230	
	In (A)		32	16	16	16		16	
	N°POLI		4	3	3	1		1	
	INTERVENTO		"C+AC"	Curva"C"	Curva"C"	Curva"C"		Curva"C"	
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)		30						
	.								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346–415		346–415	380–415	200–250	200–250	200–250	200–250
	In (A)	32		16	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T		3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h
	CODICE SCAME	247.3297		405.1687	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683	405.1683
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)								
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI									

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	10/09/2015
				DISEG.	T.Chigioni
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.9566–457

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE