


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mobil	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP55

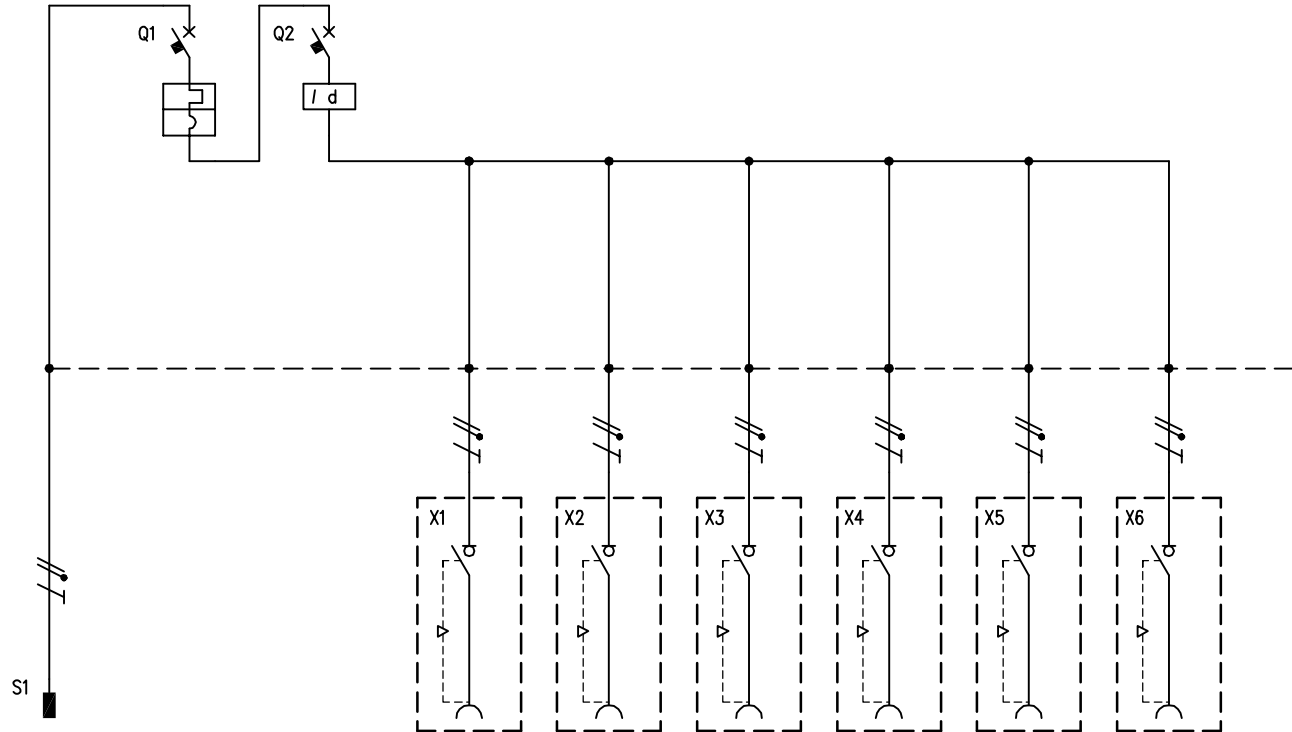

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff								
	Un (V)		230	230								
	In (A)		16	25								
	N°POLI		1P+N	2								
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)											
Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata		
	Un (V)	200-250			200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250		
	In (A)	16			16	16	16	16	16	16		
	N.POLI	2P+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME	247.1693			505.1683	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683		
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L,N	L,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE		
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
COMPONENTI VARI												