TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

MOBIL

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 32

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50–60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66

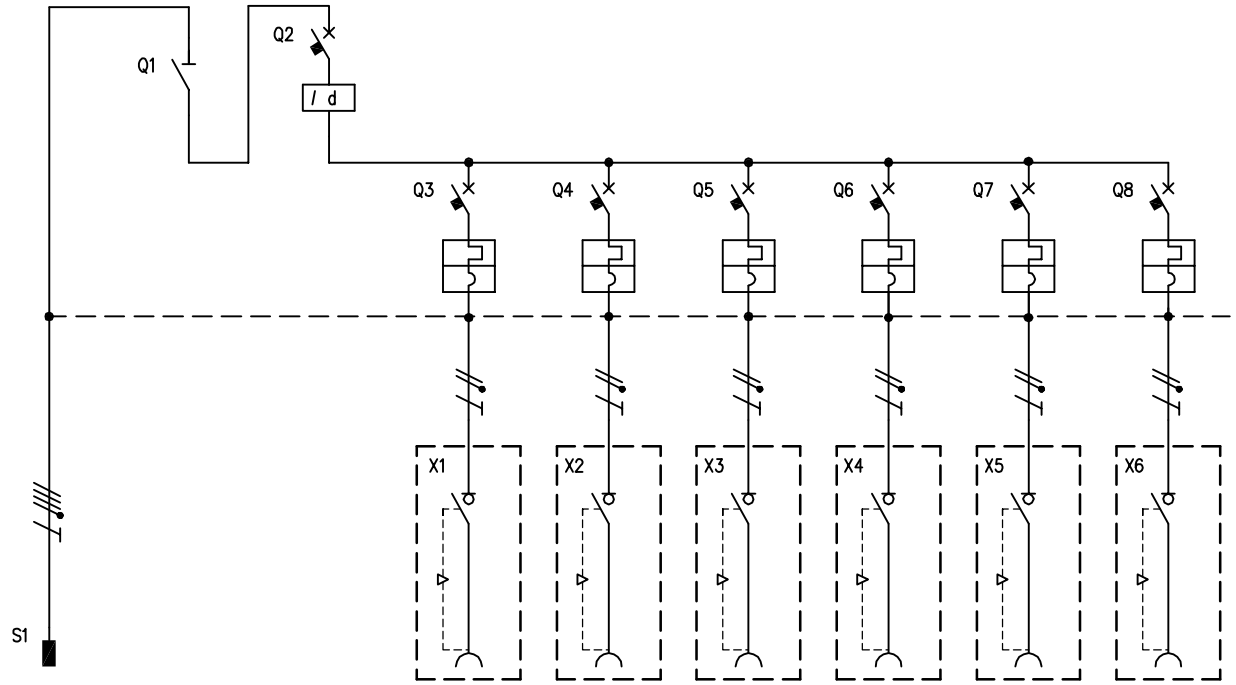

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Sez.	Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT			
	Un (V)		400	400	230	230	230	230	230	230			
	In (A)		63	40	16	16	16	16	16	16			
	N°POLI		4	4	1	1	1	1	1	1			
	INTERVENTO			Tipo"AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			
	POTERE INTERRUZZIONE (kA)												
	Idn (mA)			30									
	CAVI SEZ. (mmq)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			interbloccata	interbloccata	interbloccata	interbloccata	interbloccata	interbloccata			
	Un (V)	346 – 415			200 – 250	200 – 250	200 – 250	200 – 250	200 – 250	200 – 250			
	In (A)	32			16	16	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+N+T			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	247.3297			505.1683	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683	505.1683			
	CAVI SEZ. (mmq)												
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	06/06/2012
				DISEG.	C.Romelli
				VISTO	G.Gozzini
				APPR.	G.Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

670.9566–465

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE