


<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO</b>	
<b>Domino</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 63
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65	

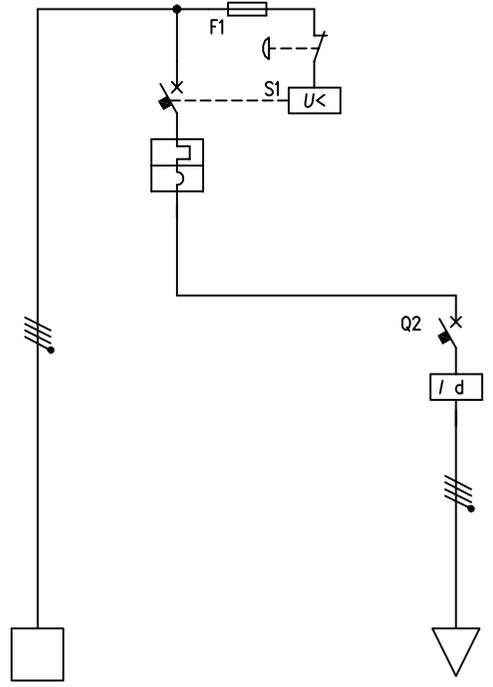

CIRCUITO		1	2	3	4									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff.									
	Un (V)		400		400									
	In (A)		63		63									
	N°POLI		4		4									
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)					30									
PRESE A SPINA	TIPO													
	Un (V)													
	In (A)													
	N°POLI													
CONFIGURAZIONE														
CODICE SCAME														
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	dir. int.MT			dir. int. diff.									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L1,L2,L3,N									
	SEZ. (mmq)	10	10	Lampada	10									
COMPONENTI VARI				BA9s 3W										
				Fuse 1A										