


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	$V_n = 230$
CORRENTE NOMINALE (A)	$I_n = 32$
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	$f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

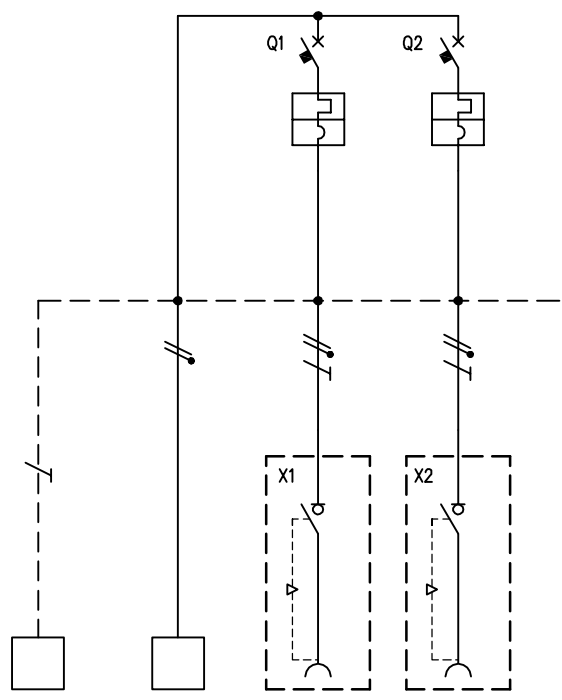

CIRCUITO		1	2	3	4									
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT									
	Un (V)			230	230									
	In (A)			16	16									
	N°POLI			1	1									
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"									
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)														
PRESE A SPINA	TIPO			Interbloccata	Interbloccata									
	Un (V)			380 - 415	380 - 415									
	In (A)			16	16									
	N°POLI			2P+T	2P+T									
	CONFIGURAZIONE			6h	6h									
CODICE SCAME			400.1683	400.1683										
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	6	2x6											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE									
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5									
COMPONENTI VARI														