


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	$V_n = 400$
CORRENTE NOMINALE (A)	$I_n = 32$
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	$f_n = 50-60$
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

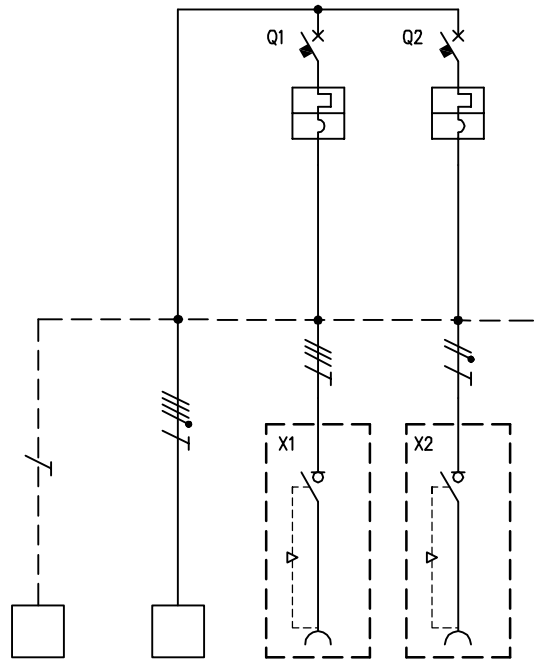

CIRCUITO		1	2	3	4								
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT								
	Un (V)			400	230								
	In (A)			16	16								
	N°POLI			3	1								
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			Interbloccata	Interbloccata								
	Un (V)			380 - 415	200 - 250								
	In (A)			16	16								
	N.POLI			3P+T	2P+T								
	CONFIGURAZIONE			6h	6h								
	CODICE SCAME			405.1686	405.1683								
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	6	4x6										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N								
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5								
COMPONENTI VARI													