


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 16
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP66

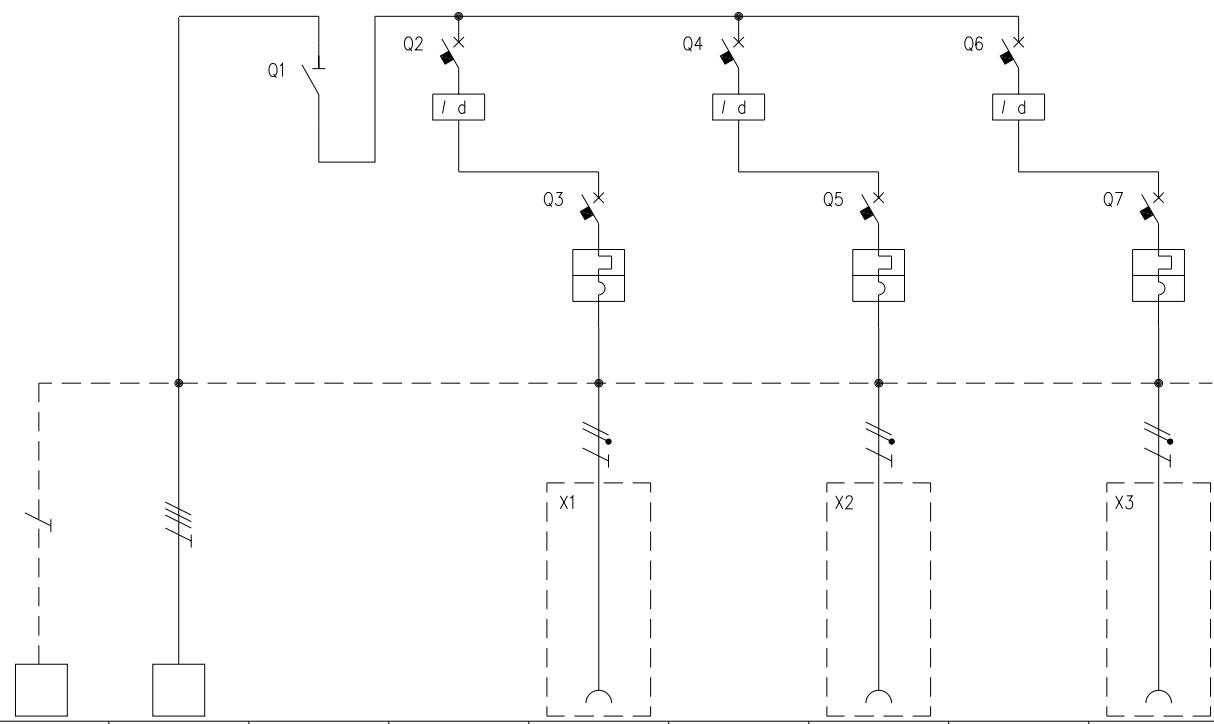

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			Sez.	Diff	MT	Diff	MT	Diff	MT			
	Un (V)			400	230	230	230	230	230	230			
	In (A)			40	25	16	25	16	25	16			
	N°POLI				2	1P+N	2	1P+N	2	1P+N			
	INTERVENTO				Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30		30		30				
PRESE A SPINA	TIPO					IEC 309		IEC 309		IEC 309			
	Un (V)					200 - 250		200 - 250		200 - 250			
	In (A)					16		16		16			
	N.POLI					2P+T		2P+T		2P+T			
	CONFIGURAZIONE					6h		6h		6h			
	CODICE SCAME			590.YA404B		418.1663H		418.1663H		418.1663H			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,N,PE	L2,N	L2,N,PE	L3,N	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI													