


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO	
Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 48
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			400	400	230	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N°POLI			3	3	1	1						
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)			380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)			16	16	16	16						
	N.POLI			3P+T	3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME			400.1686	400.1686	400.1683	400.1683						
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													

DATA 21/01/2006
 DISEG. F.Verzeroli
 VISTO Gozzini
 APPR. Gozzini

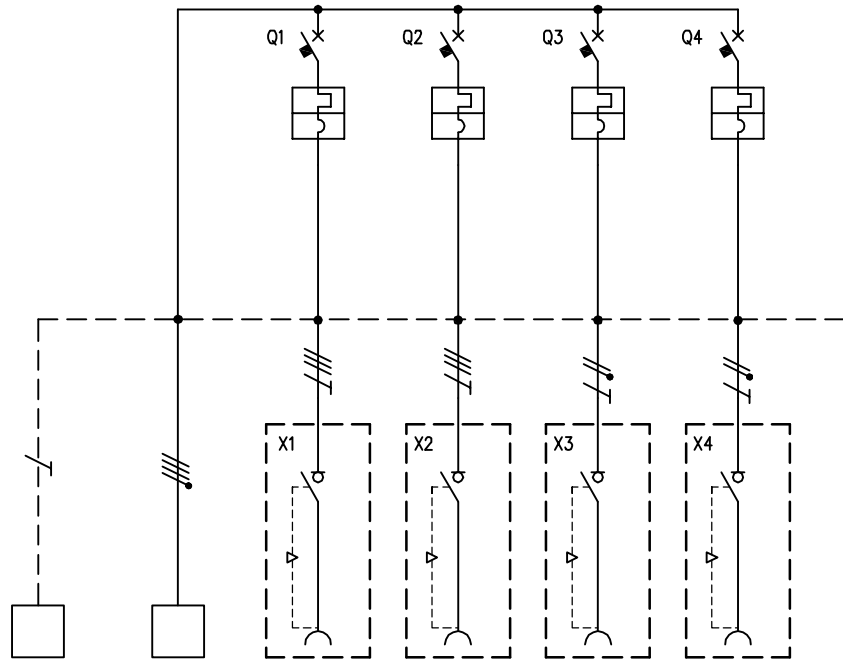

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

671.6040-03

FOGLIO 1 DI 1
 SEGUE

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
------	----------	------	-------