


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Domino

TENSIONE NOMINALE (V)
V_n = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
I_n = 48

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
f_n = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP44

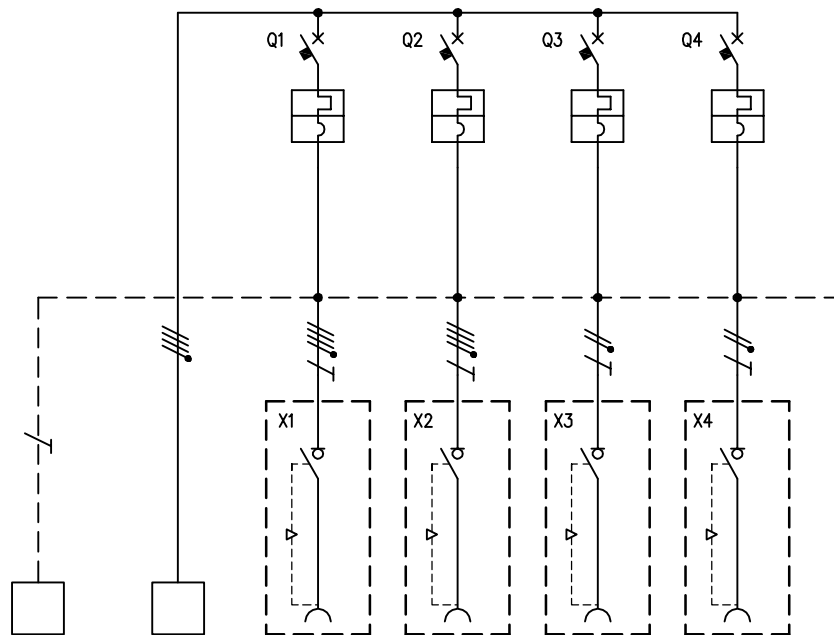

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			400	400	230	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N°POLI			4	4	1	1						
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)			346 - 415	346 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)			16	16	16	16						
	N.POLI			3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME			400.1687	400.1687	400.1683	400.1683							
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	4x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													

DATA 05/02/2018
DISEG. C.Romelli
VISTO Gozzini
APPR. Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP50000

671.6040-06

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE

REV. MODIFICA DATA FIRMA