


<b>TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO</b>	
<b>Domino</b>	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 63
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

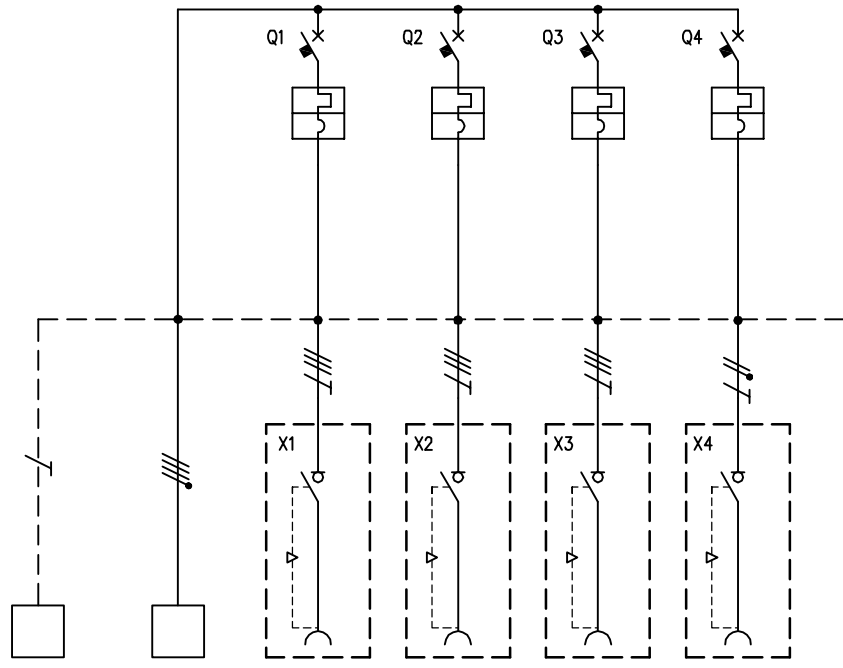

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			400	400	400	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N°POLI			3	3	3	1						
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
PRESE A SPINA	Idn (mA)												
	CAVI SEZ. (mmq)												
	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309						
	Un (V)			380 - 415	380 - 415	380 - 415	200 - 250						
	In (A)			16	16	16	16						
	N.POLI			3P+T	3P+T	3P+T	2P+T						
MORSETTI	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME			400.1686	400.1686	400.1686	400.1683						
	CAVI SEZ. (mmq)												
	N°SEZ. (mmq)	10	4x10										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI													