


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 230
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 63
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP44	

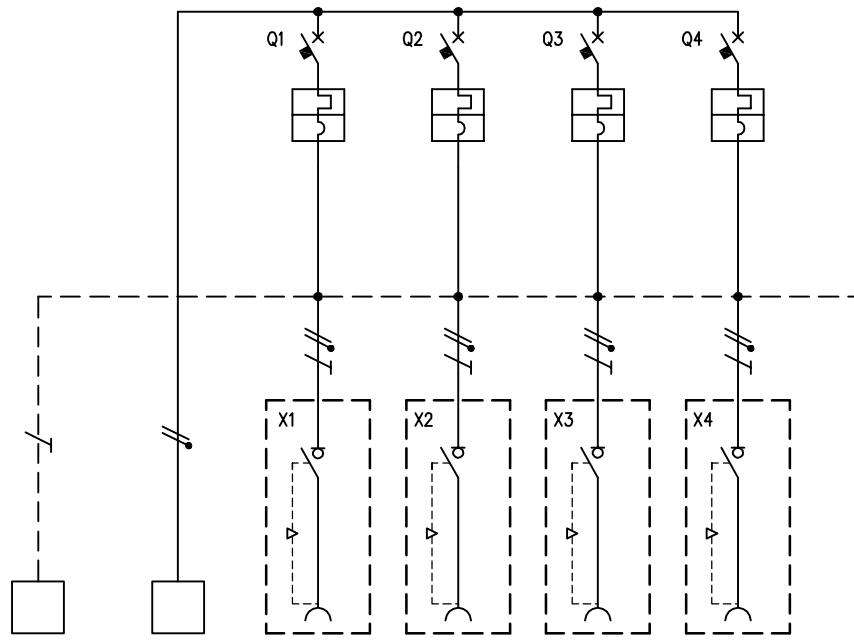

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT						
	Un (V)			230	230	230	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N°POLI			1P	1P	1P	1P						
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)			230	230	230	230						
	In (A)			16	16	16	16						
	N.POLI			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h						
	CODICE SCAME			400.1683	400.1683	400.1683	400.1683						
CAVI SEZ. (mmq)			2,5	2,5	2,5	2,5							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	16	2x16										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5										
COMPONENTI VARI													