


TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Domino	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 32
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66	

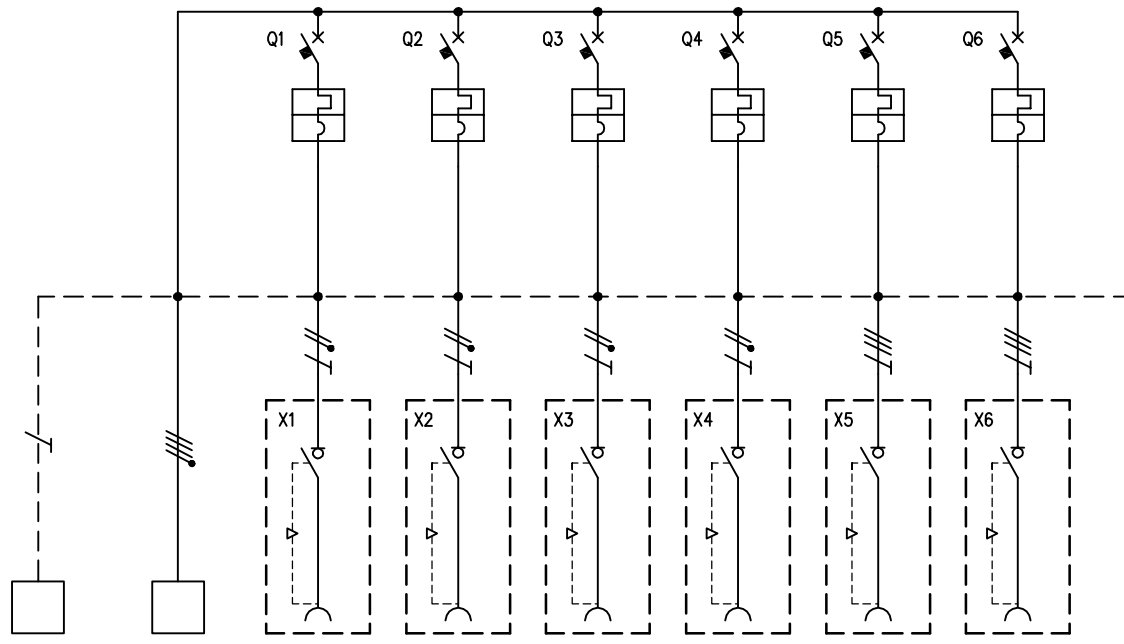

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT	MT	MT				
	Un (V)			230	230	230	230	400	400				
	In (A)			16	16	16	16	16	16				
	N°POLI			1	1	1	1	3	3				
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"				
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)			200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415	380 - 415				
	In (A)			16	16	16	16	16	16				
	N°POLI			2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	3P+T	3P+T				
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME			418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1666	418.1666					
CAVI SEZ. (mmq)								2,5					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	25	4x25										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE				
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI													