


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 63														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

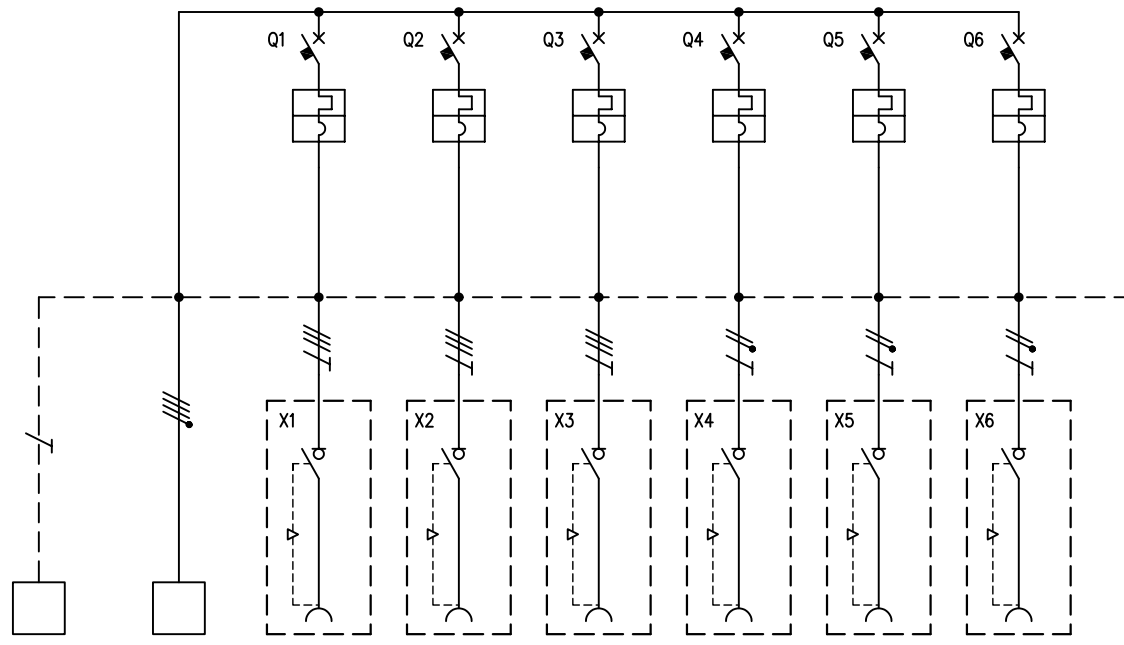

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	MT	MT	MT	MT	MT					
	Un (V)			400	400	400	230	230	230					
	In (A)			16	16	16	16	16	16					
	N°POLI			3	3	3	1	1	1					
	INTERVENTO			Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
	POTERE INTERRUZIONE (kA)													
	Idn (mA)													
	CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)			380 - 415	380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)			16	16	16	16	16	16					
	N.POLI			3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE			6h	6h	6h	6h	6h	6h					
	CODICE SCAME			418.1666	418.1666	418.1666	418.1663	418.1663	418.1663					
	CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	25	4x25											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI														